吉野遮音システム
A-2000･ＷＩ目透かし仕様　について

令和３年10月22日
吉野石膏株式会社

１．当壁工法と耐火・遮音認定の関係

・添付する耐火構造および遮音構造の認定条件は、広い範囲で認めていただいております。
一方、A-2000･ＷＩ目透かし仕様は、これらの認定の一部を用いて商品化した工法となります。当壁工法の施工は、弊社が発行する最新の「標準施工指導書」を遵守願います。

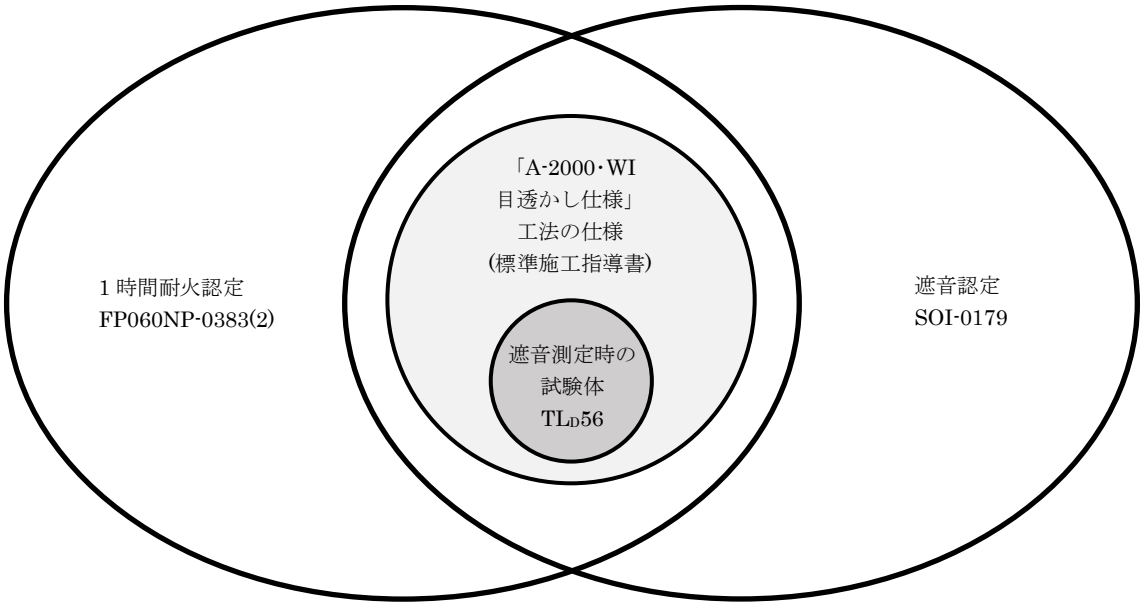

認定の範囲、工法仕様、遮音測定時の試験体との関係図

２．当壁工法の注意点

・当壁工法を共同住宅の住戸等の区画として用いる場合は、消防庁の定める施工管理体制に従う必要があります。

（施工管理体制とは、弊社の技術研修を修了した監督者が、弊社の「標準施工指導書」および現場毎に作成した「施工計画書」に沿って施工するよう監督指導すること、施工の結果を記録保存しておくこと。
乾式壁と躯体等の接合部は「タイガーロックフェルト」や「タイガーUタイト」などによる四周処理が必要となります。）

詳しくは弊社が発行する最新の「標準施工指導書」でご確認願います。

・「標準施工指導書」の内容で認定書に係る事項について疑義が生じた場合は、弊社と協議した上で認定条件の範囲に従って施工方法を検討してください。尚、「標準施工指導書」に明記されていない事項、認定書に記載のない事項・納まり等は必ず、設計・建築主事・所轄消防等にご確認願います。

以　上

認　定　書

国住指第　1185　号
平成 26 年 7 月 29 日

吉野石膏株式会社
代表取締役　須藤 永作 様

国土交通大臣　　太田　昭宏

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第二号（間仕切壁（非耐力壁）：1 時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
   FP060NP-0383(2)

2. 認定をした構造方法等の名称
   人造鉱物繊維断熱材充てん／両面・両面ボード用原紙張ガラス繊維混入せっこう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地間仕切壁

3. 認定をした構造方法等の内容
   別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

別添

1．構造名
人造鉱物繊維断熱材充てん／両面・両面ボード用原紙張ガラス繊維混入せっこう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地間仕切壁

2．寸法
壁高及び壁幅については、構造計算等により構造安全性が確かめられた寸法とする。

3．材料構成等

項目		製品仕様
①下地材用面材	上張り材	両面ボード用原紙張ガラス繊維混入せっこう板 規格：不燃材料認定番号 NM-9645 形状：平板 表面の形状：平滑 端部の形状：スクエアー、テーパー又はベベル 厚さ(mm)：9.5･12.5･15±0.5 かさ比重：1.30±0.13 大きさ(mm)：606(±3)～1,210×1,820～4,500(±3) (＊大きさは一般部における寸法を示す。) 目地部(一般部)の納まり：a又はbのいずれかによる。 a.突付け張り b.目透かし張り 目透かし幅(mm)：3～12.5
	下張り材	強化せっこうボード 規格：不燃材料認定番号 NM-8615(GB-F(V)) 形状：平板 表面の形状：平滑 端部の形状：スクエアー、テーパー又はベベル 厚さ(mm)：21･25±0.5 かさ比重：0.75以上 大きさ(mm)：606(±3)～1,210×1,820～4,500(±3) (＊大きさは一般部における寸法を示す。)
②下地材	上部及び下部ランナー(以下、上下ランナーという。)	材料名及び規格：aからfのいずれかによる。 a.溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302) b.電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313) c.溶融アルミニウムめっき鋼板(JIS G 3314) d.溶融亜鉛－5%アルミニウム合金めっき鋼板(JIS G 3317) e.溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板(JIS G 3321) f.溶融亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323) 形状・寸法(mm)：aからcのいずれかによる。 a.⊏-65(±0.5)～1,000×30(±1.0)～75、厚さ0.4以上 b.⊏-65(±0.5)～1,000×30(±1.0)～74×31(±1.0)～75、厚さ0.4以上 c.⊏-30(±0.5)～100×55(±1.0)～75、厚さ1.0以上 取付け方法：上記cの形状のランナーを用いる場合は2本を併用する。

項　目		製　品　仕　様
②下地材	間柱(スタッド)	材料名及び規格：材料名及び規格は前記の上下ランナーに同じ。 形状・寸法(mm)：a又はbのいずれかによる。 a.⊏-65(±0.5)～1,000×45(±1.0)～75×10(±2.0)～32、厚さ0.4以上 b.□-65(±0.5)～1,000×45(±1.0)～75、厚さ0.4以上 取付け間隔及び中空部の厚さ 共通間柱構造の場合 取付け間隔(mm)：606以下 中空部の厚さ(mm)：65～1,050 千鳥間柱構造の場合 取付け間隔(mm)：303以下 中空部の厚さ(mm)：66～1,050 並列間柱構造の場合 取付け間隔(mm)：606以下 中空部の厚さ(mm)：131～2,050
	振れ止め(必要に応じて取付ける。)	材料名及び規格：材料名及び規格は前記の上下ランナーに同じ。 形状・寸法(mm)：a又はbのいずれかによる。 a.⊏-19(±1.5)～50×10(±1.5)～20、厚さ0.4以上 b.⊏-19(±1.5)～50×10(±1.5)～20×5(±1.0)～20、厚さ0.4以上
③中空部断熱材	人造鉱物繊維断熱材	種類、規格等：a又はbのいずれかによる。 a.グラスウール 規格：JIS A 6301、JIS A 9504又はJIS A 9521 厚さ(mm)：12以上 密度(kg/m³)：10以上 b.ロックウール 規格：JIS A 6301、JIS A 9504又はJIS A 9521 厚さ(mm)：25以上 密度(kg/m³)：10以上
④副構成材料	間柱(スタッド)用スペーサー(必要に応じて取付ける。)	材料名及び規格：材料名及び規格は前記の上下ランナーに同じ。 厚さ(mm)：0.4以上
	敷目板(必要に応じて取付ける。)	種類等：下記のいずれかによる。 せっこう板、せっこうボード、強化せっこうボード、不燃積層せっこうボード、繊維強化セメント板、グラスウール(10 kg/m³以上)、ロックウール(10 kg/m³以上)、グラスファイバーフェルト(10 kg/m³以上)又はロックウールフェルト(10 kg/m³以上) 寸法(mm)：厚さ1以上、幅40以上
	鋼板(必要に応じて取付ける。)	材料名及び規格：材料名及び規格は前記の上下ランナーに同じ。 厚さ(mm)：1.2以下 大きさ(mm)：幅1,000以下、長さ2,980以下 取付け位置：aからcのいずれかによる。 a.間柱(スタッド)表面 b.敷目板表面 c.下張り材表面 取付け面積の割合 30(±3)%以下(片面あたりの壁面積に対する鋼板の占める割合)

項　　目		製　品　仕　様
④副構成材料	ランナー用スペーサー(必要に応じて取付ける。)	種類等：下記のいずれかによる。 せっこう板、せっこうボード、強化せっこうボード、不燃積層せっこうボード、繊維強化セメント板、グラスウール(10 kg/m³以上)、ロックウール(10 kg/m³以上)、グラスファイバーフェルト(10 kg/m³以上)、ロックウールフェルト(10 kg/m³以上)又は亜鉛めっき等鋼板 寸法(mm) せっこう板、せっこうボード等 厚さ1以上、30以上×30以上 亜鉛めっき等鋼板 a又はbのいずれかによる。 a.⊏-1以上×30以上、幅30以上、鋼板の厚さ0.4以上 b.⊏-1以上×10以上×30以上、幅30以上、鋼板の厚さ0.4以上 取付ける間柱(スタッド)の配列の種類 千鳥間柱構造
	緩衝材(必要に応じて取付ける。)	種類等：種類等は前記の敷目板に同じ。 寸法(mm)：厚さ1以上、幅5以上 取付ける間柱(スタッド)の配列の種類 千鳥間柱構造又は並列間柱構造
	タッピンねじ、ステープル、接着剤等	下張り材取付け用 タッピンねじ 寸法(mm)：φ3.5以上×L32以上 留付け間隔(mm)：300以下 上張り材取付け用 a.ステープル 寸法(mm)：幅4以上、長さ19以上 留付け間隔(mm)：300以下 b.接着剤 種類：下記のいずれかによる。 酢酸ビニル樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、ポリアミド系、ポリサルファイド系、シリコーン系、合成ゴム系、せっこう系又は炭酸カルシウム系 塗布量(g/m²)：100～900 塗布間隔(mm)：300以下 c.タッピンねじ 寸法(mm)：φ3.0以上×L20以上 留付け間隔(mm)：1,800以下 取付け方法 上記aとbで下張り材に取付け、必要に応じて、cを併用して、間柱(スタッド)又は鋼板に取付ける。

項　　目		製　品　仕　様
④副構成材料	タッピンねじ、ステープル、接着剤等	敷目板仮留め用 a. タッピンねじ 寸法(mm)：φ2.8以上×L10以上 b. 粘着テープ又は両面粘着テープ 粘着材の種類：下記のいずれかによる。 アクリル樹脂系、ポリアミド系、天然ゴム系又は合成ゴム系 寸法(mm)：厚さ3以下、幅75以下 c. 接着剤 種類：前記の上張り材取付け用接着剤に同じ。 塗布量(g/m²)：400以下 取付け方法 上記aからcのいずれかで間柱(スタッド)又は上下ランナーに取付ける。 鋼板仮留め用 a. 接着剤 種類：前記の上張り材取付け用接着剤に同じ。 塗布量(g/m²)：400以下(有機質量165g/m²以下) b. ステープル 寸法(mm)：幅4以上×長さ10以上 c. タッピンねじ 寸法(mm)：φ2.8以上×L10以上 d. 粘着テープ又は両面粘着テープ 粘着材の種類：前記の敷目板仮留め用粘着テープ又は両面粘着テープに同じ。 質量(g/m²)：160以下 e. リベット 寸法(mm)：φ2.8以上 取付け方法 上記aからeのいずれかで間柱(スタッド)、敷目板又は下張り材に取付ける。 緩衝材仮留め用 a. タッピンねじ 寸法(mm)：φ2.8以上×L10以上 b. 粘着テープ又は両面粘着テープ 粘着材の種類：前記の敷目板仮留め用粘着テープ又は両面粘着テープに同じ。 寸法(mm)：厚さ3以下、幅75以下 c. 接着剤 種類：前記の上張り材取付け用接着剤に同じ。 塗布量(g/m²)：400以下 取付け方法：上記aからcのいずれかで間柱(スタッド)に取付ける。
	下張り材目地部シーリング材(上張り材目透かし部)(必要に応じて充てんする。)	種類等：下記のいずれかによる。 ポリウレタン系、アクリル系、アクリルウレタン系、ポリサルファイド系、ポリイソブチレン系、シリコーン系又は変成シリコーン系 1箇所あたりの充てん量(g)：0.01以上
	上張り材目透かし部断熱材	ロックウール板 規格：不燃材料認定番号 NM-2615 厚さ(mm)：4(±0.4)以上 幅(mm)：3～12.5 長さ(mm)：606以上 (＊長さは一般部における寸法を示す。) 密度(kg/m³)：200±20

項　　目		製　品　仕　様
④副構成材料	壁端部(柱・はり等との取り合い部)の仕様及びその処理材(充てん材)	下張り材又は上張り材のどちらか一方に、あるいはこの両者に目透かしを設ける場合は、それぞれの目透かし幅は10㎜以下とする。下張り材の目透かし部には、次のaからcのいずれかを厚さ21㎜以上充てんする。 a. シーリング材 種類：下記のいずれかによる。 ポリウレタン系、アクリル系、アクリルウレタン系、ポリサルファイド系、ポリイソブチレン系、シリコーン系又は変成シリコーン系 b. ロックウール、ロックウール保温板、ロックウールフェルト、ロックウールモルタル又はグラスファイバーフェルト 密度(kg/m³)：10以上 c. せっこう系又は炭酸カルシウム系無機質充てん材

4．構造説明図

（単位：mm）

（1）透視図

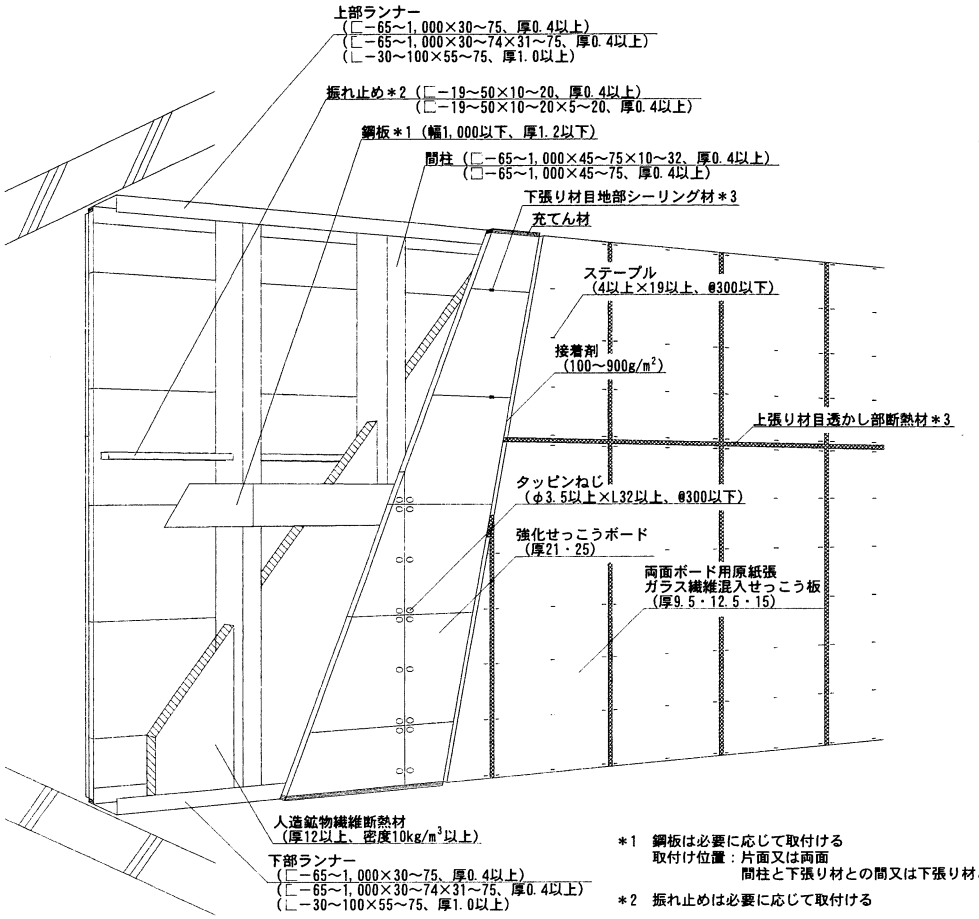

＊1　鋼板は必要に応じて取付ける
取付け位置：片面又は両面
間柱と下張り材との間又は下張り材と上張り材との間

＊2　振れ止めは必要に応じて取付ける

＊3　目透かし張りとする場合に設ける
下張り材目地部シーリング材は必要に応じて充てんする

（2）水平断面図

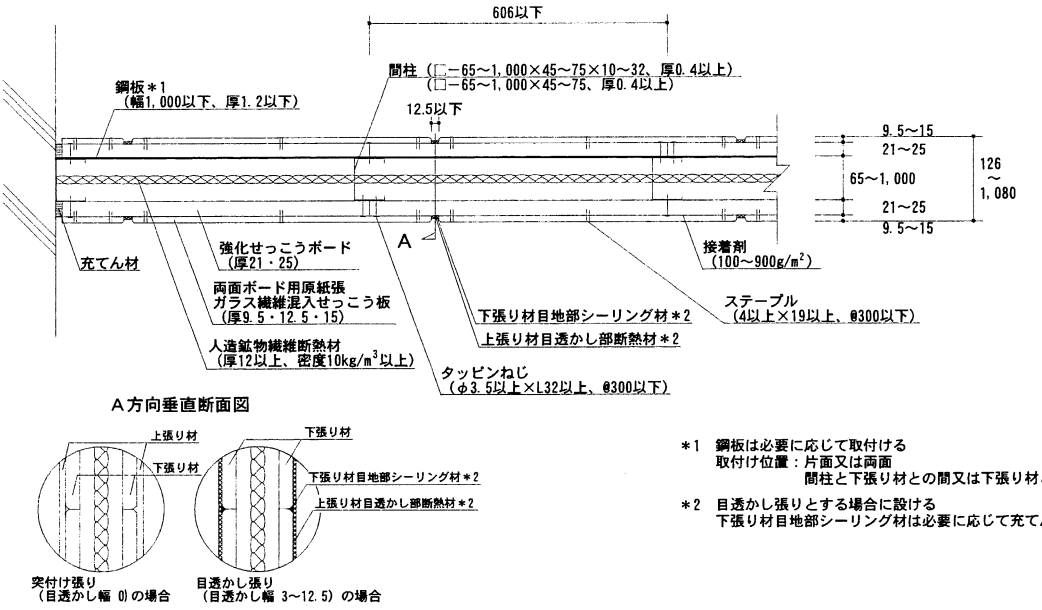

＊1　鋼板は必要に応じて取付ける
取付け位置：片面又は両面
間柱と下張り材との間又は下張り材と上張り材との間

＊2　目透かし張りとする場合に設ける
下張り材目地部シーリング材は必要に応じて充てんする

（３）断面詳細図

①共通間柱構造

（単位：mm）

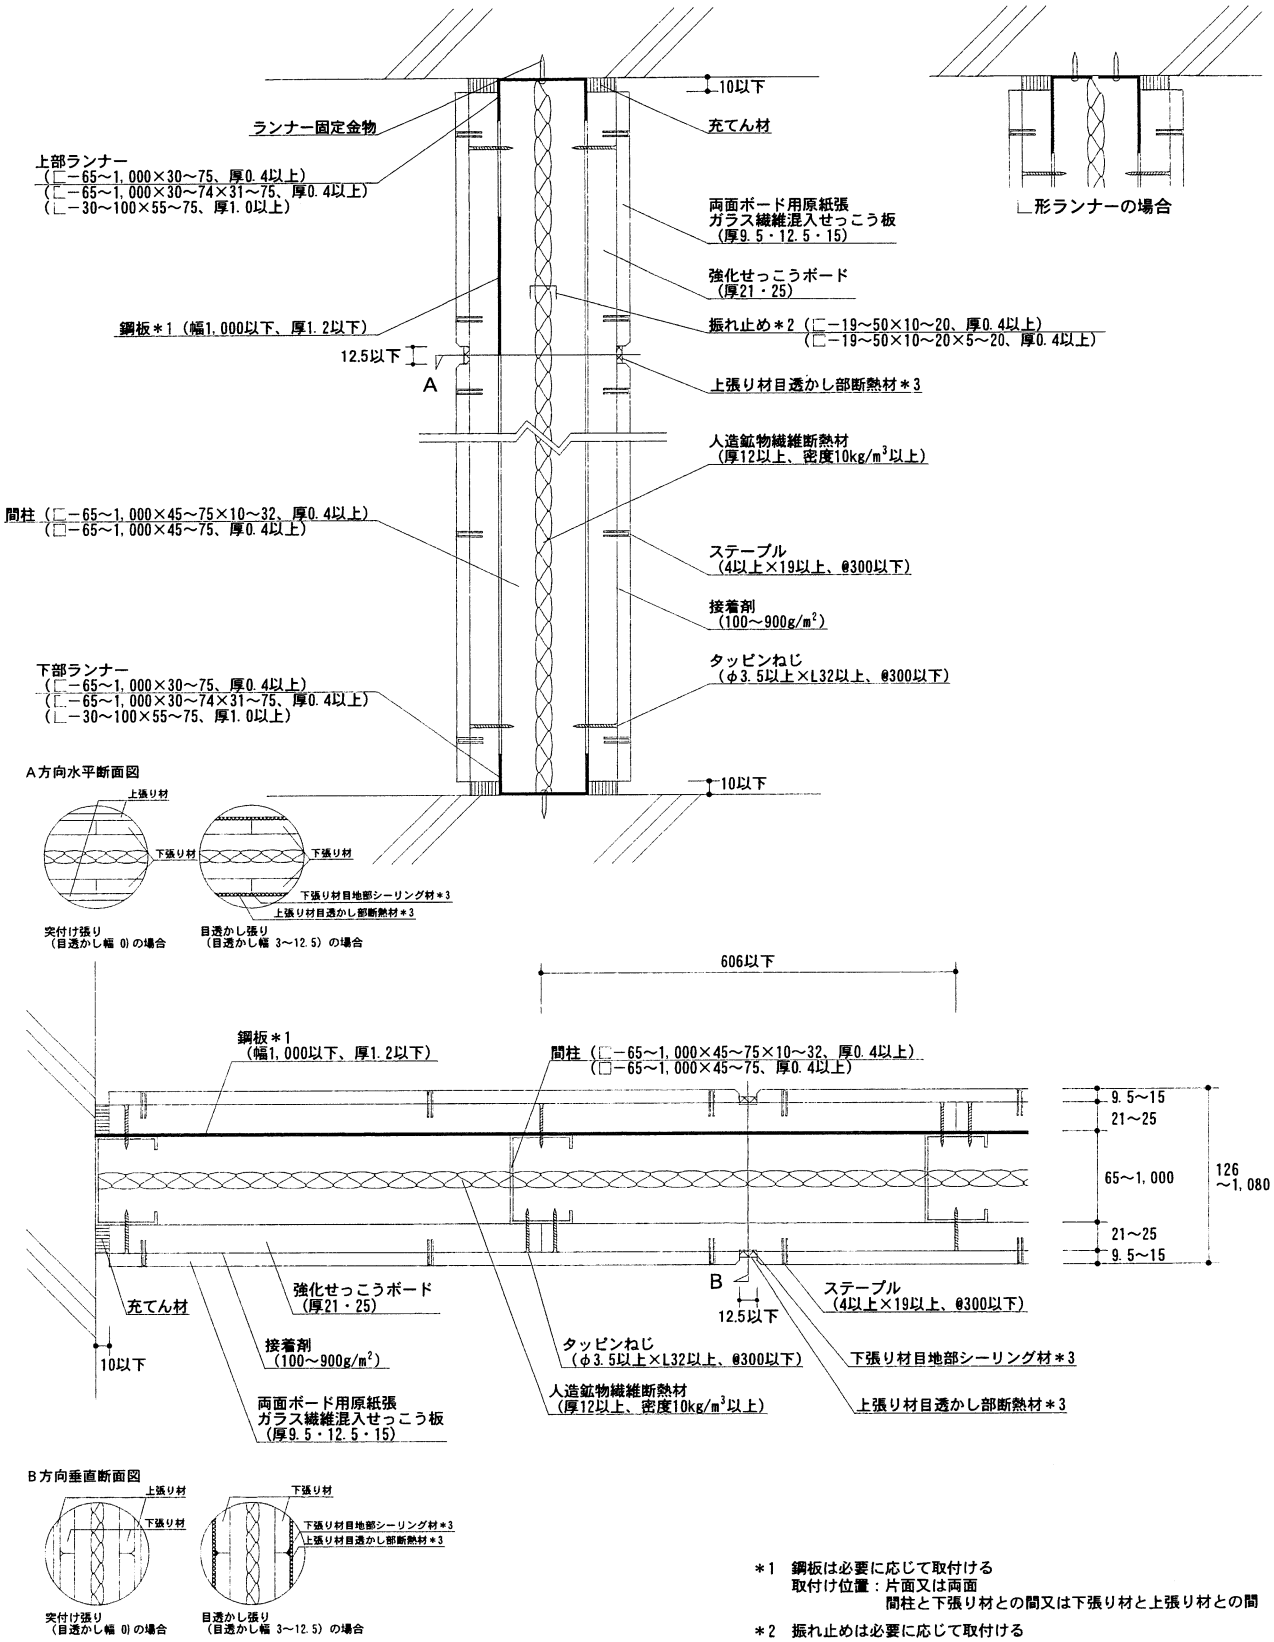

＊1　鋼板は必要に応じて取付ける
　　取付け位置：片面又は両面
　　間柱と下張り材との間又は下張り材と上張り材との間

＊2　振れ止めは必要に応じて取付ける

＊3　目透かし張りとする場合に設ける
　　下張り材目地部シーリング材は必要に応じて充てんする

②共通間柱構造（敷目板仕様）

（単位：mm）

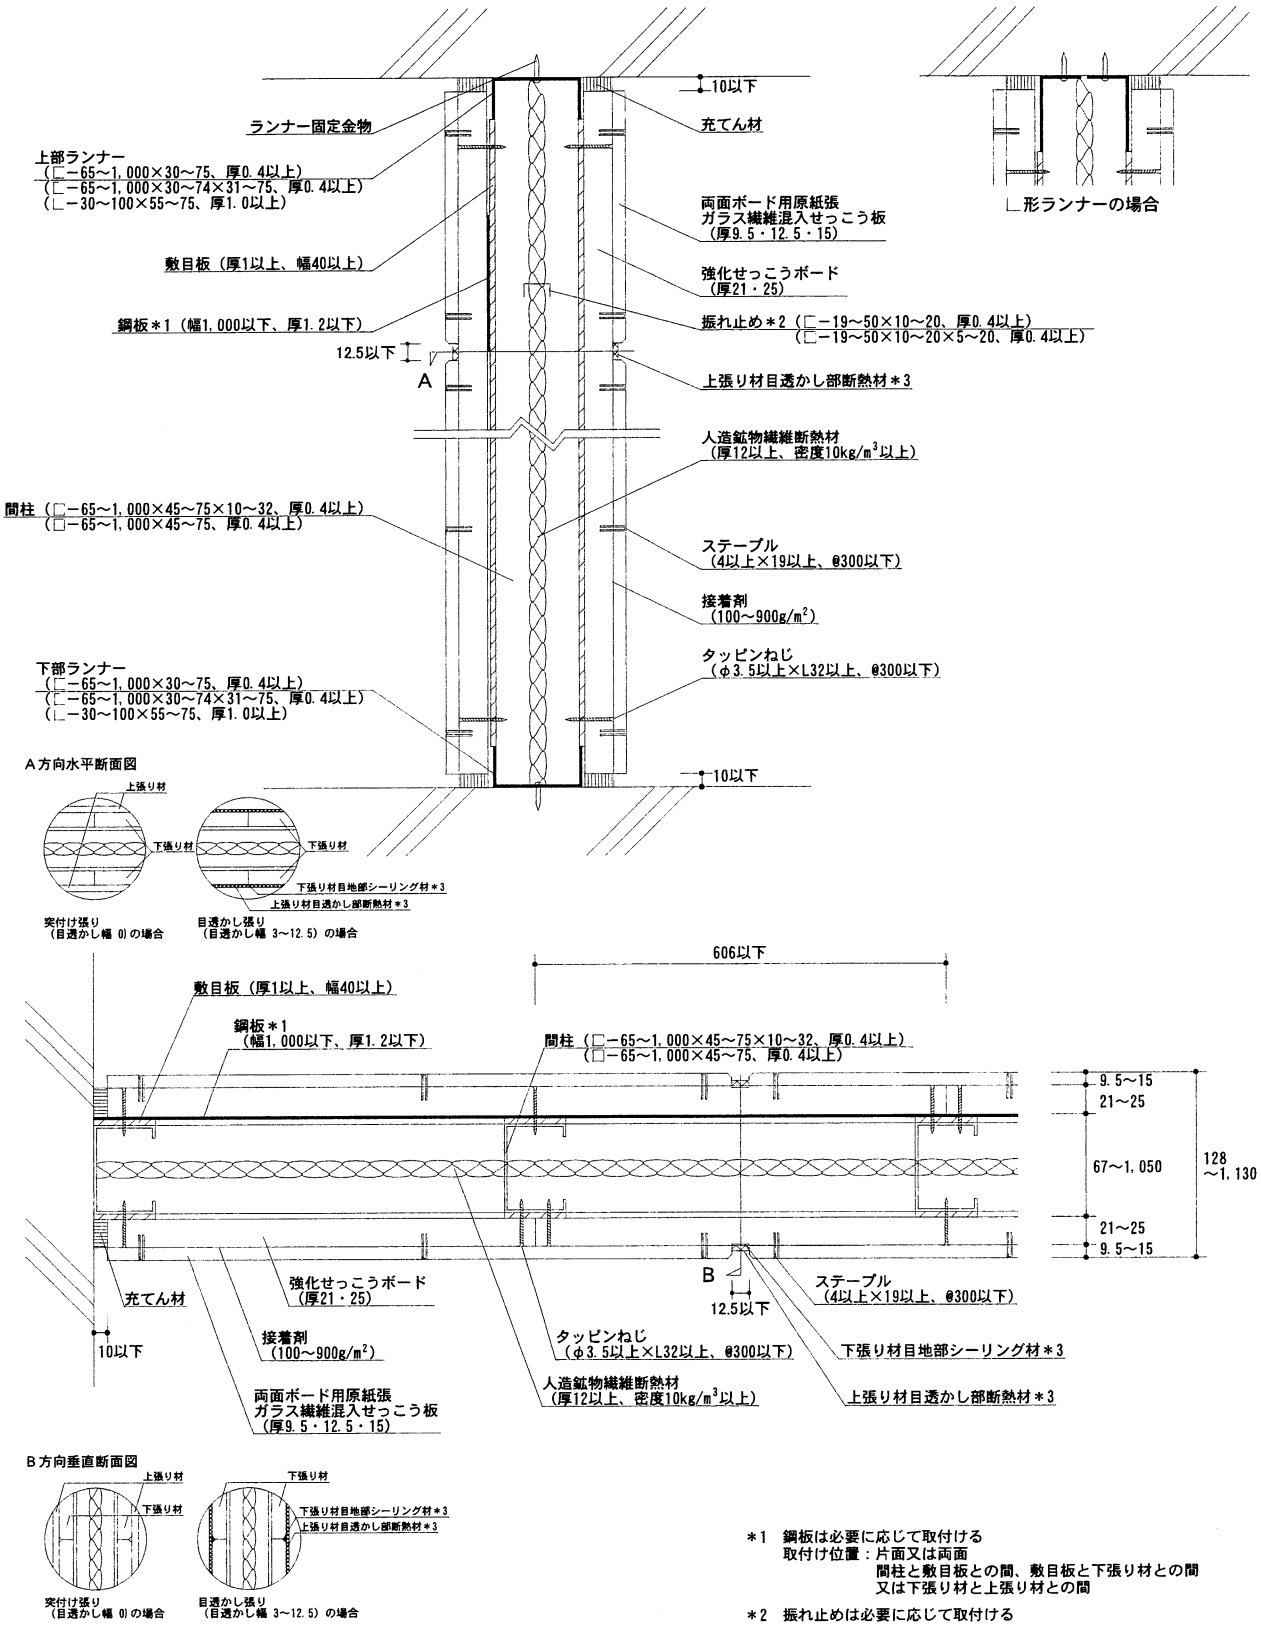

＊1　鋼板は必要に応じて取付ける
取付け位置：片面又は両面
間柱と敷目板との間、敷目板と下張り材との間
又は下張り材と上張り材との間

＊2　振れ止めは必要に応じて取付ける

＊3　目透かし張りとする場合に設ける
下張り材目地部シーリング材は必要に応じて充てんする

③千鳥間柱構造（敷目板仕様）

（単位：mm）

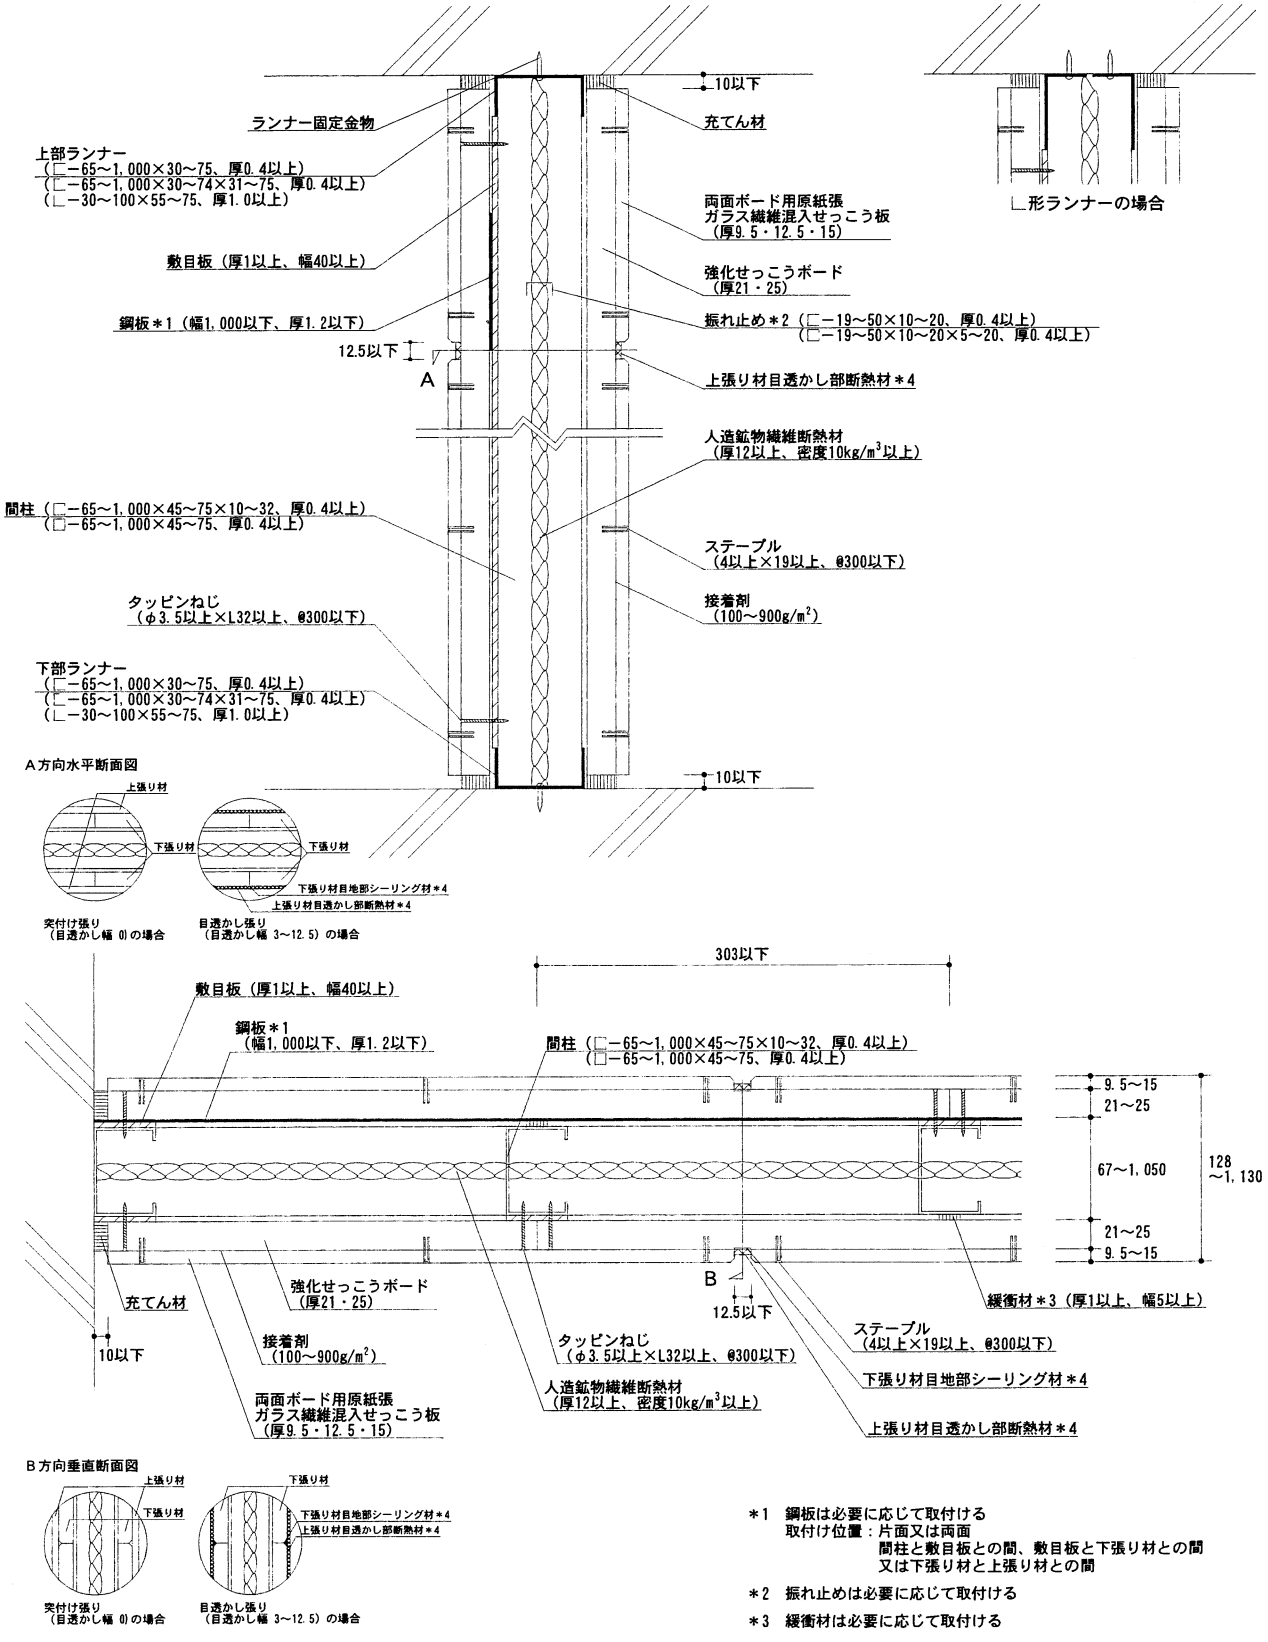

＊1　鋼板は必要に応じて取付ける
　　取付け位置：片面又は両面
　　間柱と敷目板との間、敷目板と下張り材との間
　　又は下張り材と上張り材との間

＊2　振れ止めは必要に応じて取付ける

＊3　緩衝材は必要に応じて取付ける

＊4　目透かし張りとする場合に設ける
　　下張り材目地部シーリング材は必要に応じて充てんする

④千鳥間柱構造（スペーサー仕様）

（単位：mm）

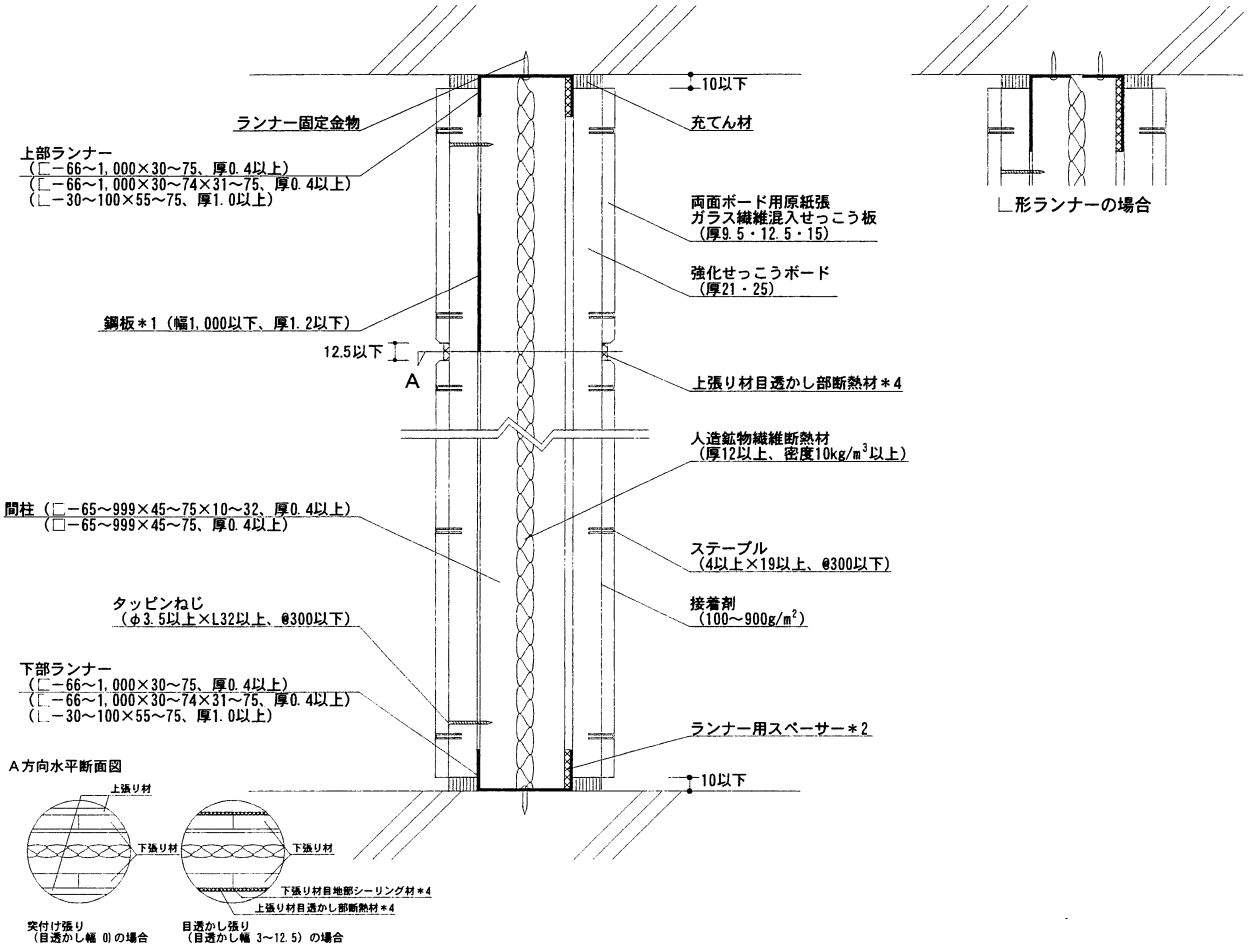

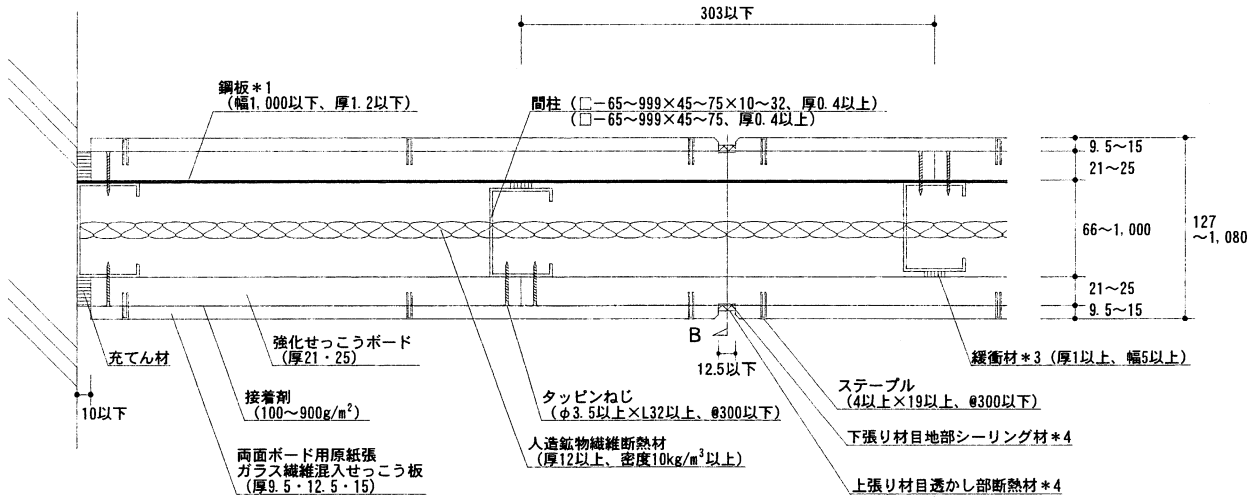

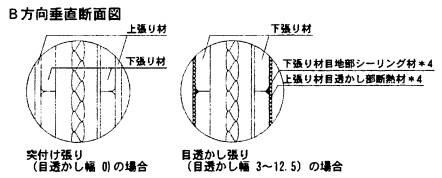

＊1　鋼板は必要に応じて取付ける
　　取付け位置：片面又は両面
　　間柱と下張り材との間又は下張り材と上張り材との間

＊2　せっこう板、せっこうボード等（厚さ1以上、30以上×30以上）
　　亜鉛めっき等鋼板（□－1以上×30以上、幅30以上、厚0.4以上）
　　（└－1以上×10以上×30以上、幅30以上、厚0.4以上）

＊3　緩衝材は必要に応じて取付ける

＊4　目透かし張りとする場合に設ける
　　下張り材目地部シーリング材は必要に応じて充てんする

⑤千鳥間柱構造（敷目板仕様及びスペーサー仕様）

（単位：mm）

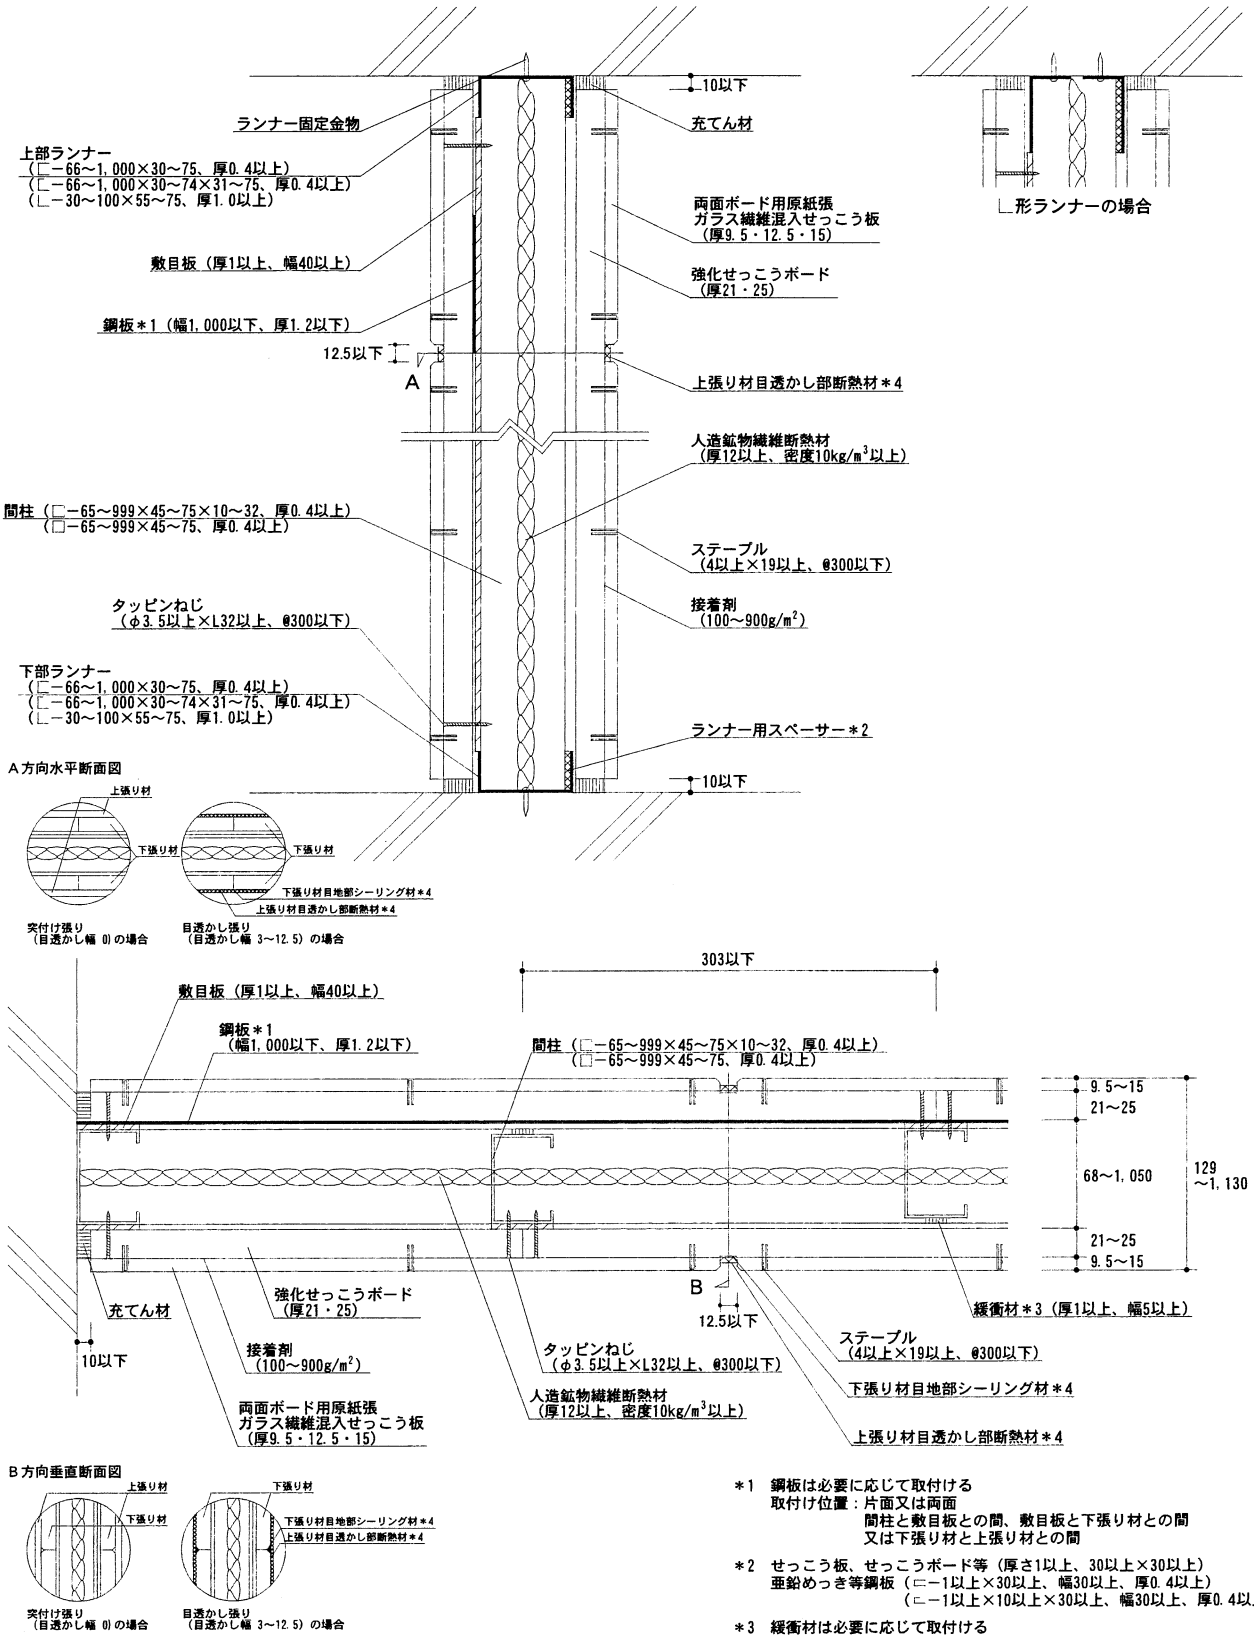

＊1　鋼板は必要に応じて取付ける
　　取付け位置：片面又は両面
　　間柱と敷目板との間、敷目板と下張り材との間
　　又は下張り材と上張り材との間

＊2　せっこう板、せっこうボード等（厚さ1以上、30以上×30以上）
　　亜鉛めっき等鋼板（⊏－1以上×30以上、幅30以上、厚0.4以上）
　　（⊏－1以上×10以上×30以上、幅30以上、厚0.4以上）

＊3　緩衝材は必要に応じて取付ける

＊4　目透かし張りとする場合に設ける
　　下張り材目地部シーリング材は必要に応じて充てんする

⑥並列間柱構造

（単位：mm）

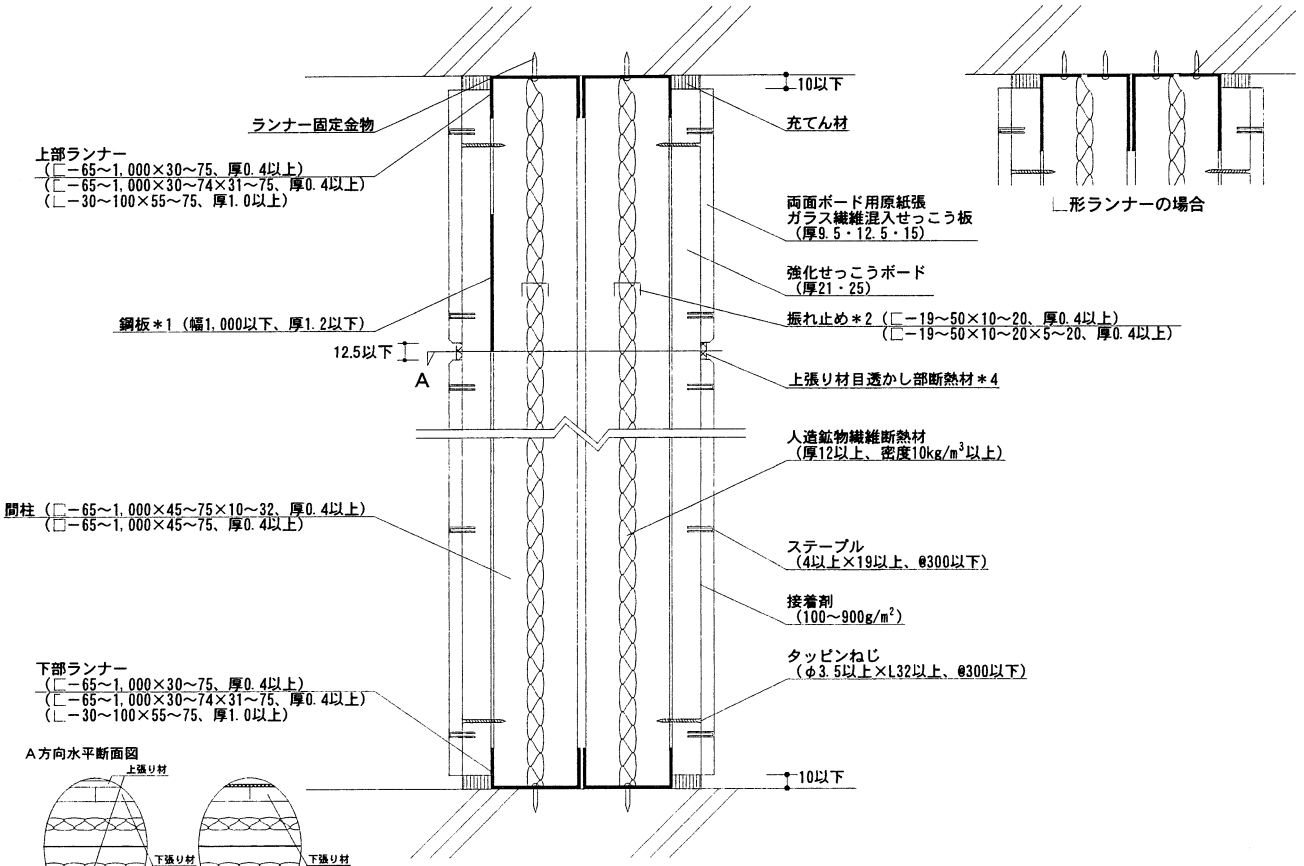

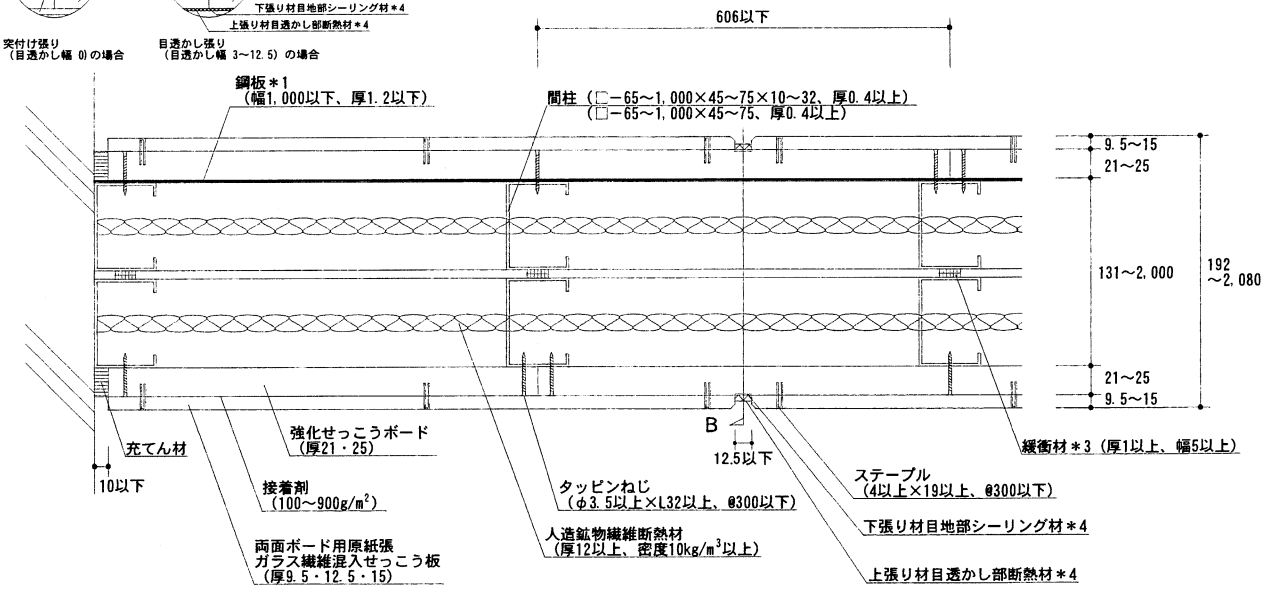

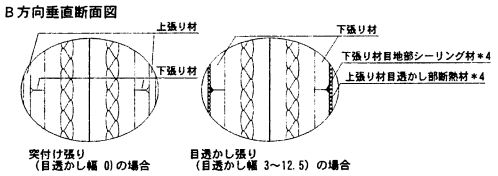

＊1　鋼板は必要に応じて取付ける
　　取付け位置：片面又は両面
　　間柱と下張り材との間又は下張り材と上張り材との間

＊2　振れ止めは必要に応じて取付ける

＊3　緩衝材は必要に応じて取付ける

＊4　目透かし張りとする場合に設ける
　　下張り材目地部シーリング材は必要に応じて充てんする

⑦並列間柱構造（敷目板仕様）

（単位：mm）

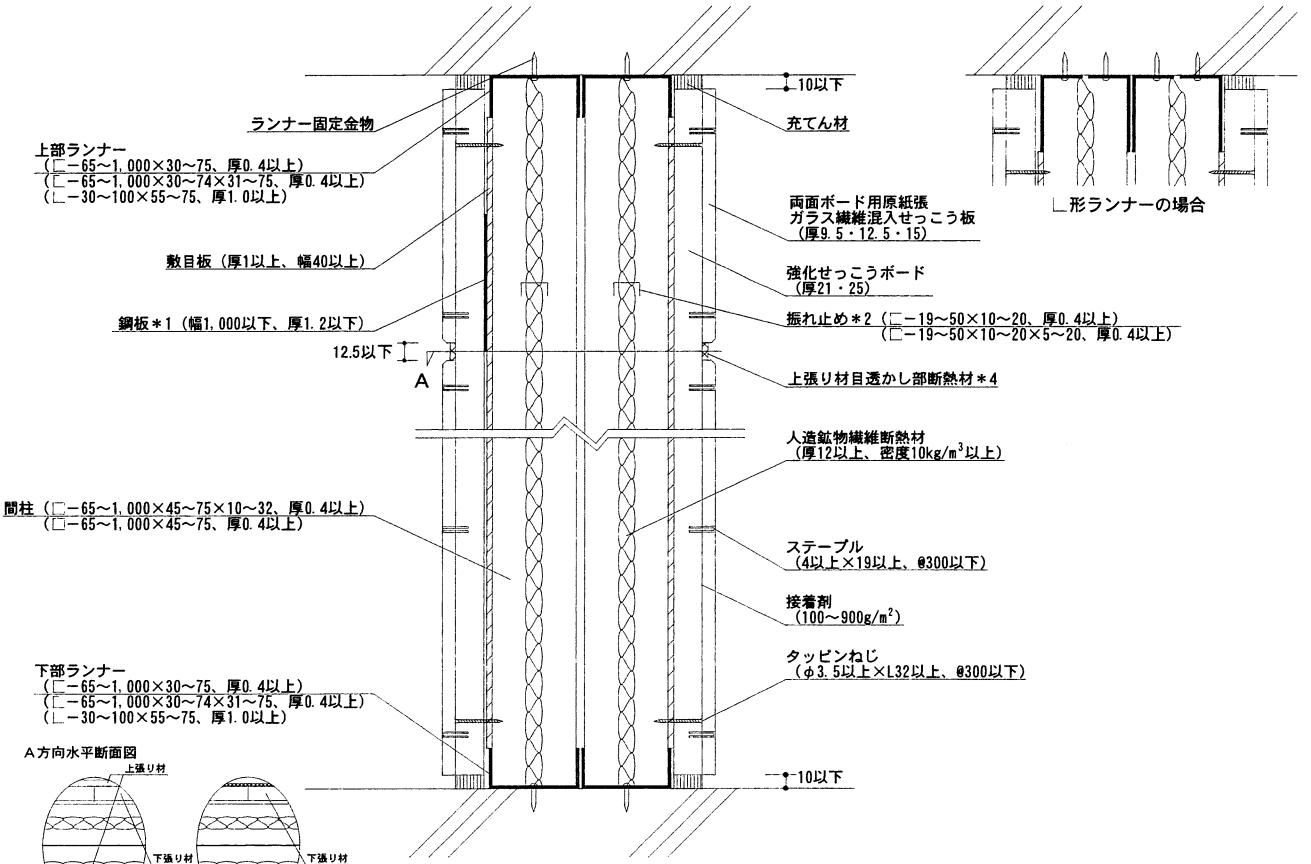

A方向水平断面図

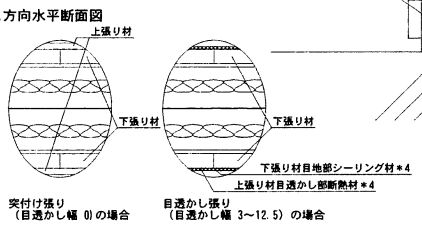

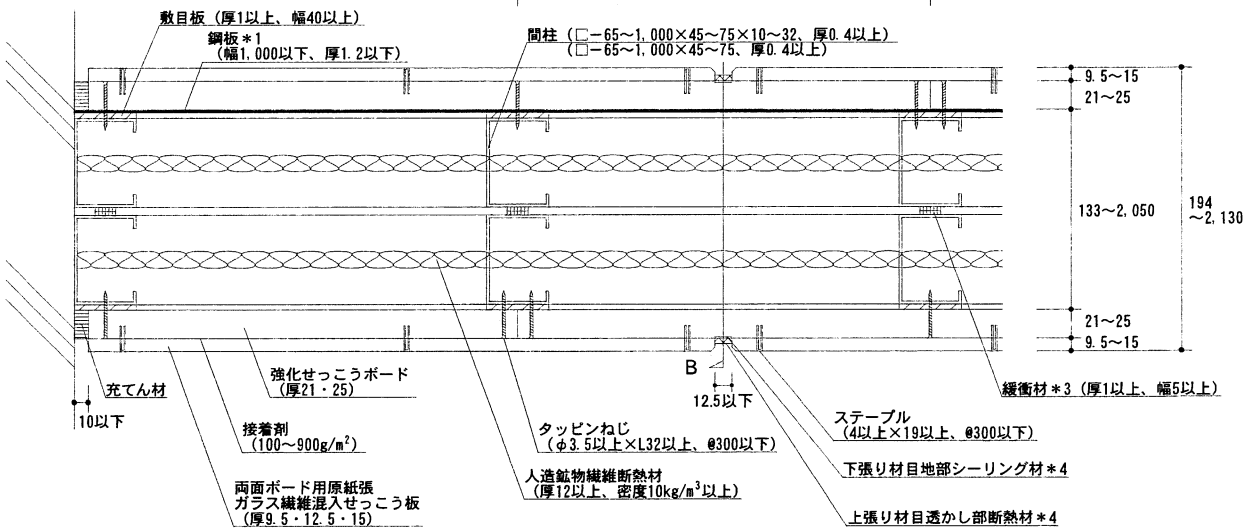

B方向垂直断面図

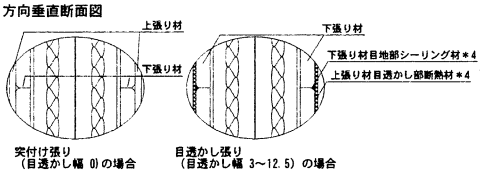

＊1　鋼板は必要に応じて取付ける
　　取付け位置：片面又は両面
　　間柱と敷目板との間、敷目板と下張り材との間
　　又は下張り材と上張り材との間

＊2　振れ止めは必要に応じて取付ける

＊3　緩衝材は必要に応じて取付ける

＊4　目透かし張りとする場合に設ける
　　下張り材目地部シーリング材は必要に応じて充てんする

5．施工方法

(1) 上下ランナーの取付け

上下ランナーを取付ける位置に墨出しを行う。上下ランナーは、躯体にランナー固定金物(打込みピン、ボルト、ねじ、くぎ、バッファーピン等)、或いは溶接にて(必要に応じてランナー受けピースを介して)、900 mm以下の間隔で取付ける。L形ランナーを用いる場合は、2本を併用し、前記と同じ方法で取付ける。

(2) 間柱(スタッド)の取付け

間柱(スタッド)をあらかじめ現場の寸法に合わせて切断する。共通間柱構造及び並列間柱構造の場合は、間柱(スタッド)を606 mm以下の間隔で、千鳥間柱構造の場合には、間柱(スタッド)を303 mm以下の間隔で上下ランナーに差し込んで取付ける。

□形タイプの間柱(スタッド)を使用する場合は、必要に応じて、そのフランジ相互に、間柱(スタッド)用スペーサーを挿入する。

千鳥間柱構造の間柱(スタッド)は、必要に応じて、ランナー用スペーサーを上下ランナーと間柱(スタッド)との間の中空部に挿入して、上下ランナーに取付ける。

(3) 振れ止めの取付け

必要に応じて、振れ止めをあらかじめ現場の寸法に合わせて切断し、間柱(スタッド)の側面の切欠き部に差し込んで取付ける。

(4) 鋼板の取付け(間柱(スタッド)と敷目板又は下張り材との間に取付ける場合)

必要に応じて、鋼板を間柱(スタッド)と敷目板又は下張り材との間に使用する場合は、あらかじめ現場の寸法に合わせて切断した鋼板を間柱(スタッド)の片面又は両面に接着剤、タッピンねじ、粘着テープ、両面粘着テープ又はリベットで取付ける(必要に応じて鋼板に下穴を開ける)。

(5) 敷目板の取付け

必要に応じて、敷目板をタッピンねじ、粘着テープ、両面粘着テープ又は接着剤で間柱(スタッド)又は上下ランナーに仮留めする。

(6) 緩衝材の取付け

必要に応じて、必要な長さの緩衝材をタッピンねじ、粘着テープ、両面粘着テープ又は接着剤で間柱(スタッド)に取付ける。

(7) 鋼板の取付け(敷目板と下張り材との間に取付ける場合)

必要に応じて、鋼板を敷目板と下張り材との間に使用する場合は、あらかじめ現場の寸法に合わせて切断した鋼板を壁面の片側又は両側の敷目板の表面に接着剤、タッピンねじ、粘着テープ又は両面粘着テープで取付ける(必要に応じて鋼板に下穴を開ける)。

(8) 下張り材の取付け

下張り材をあらかじめ現場の寸法に合わせて切断し、φ3.5 mm以上×L32 mm以上のタッピンねじで300 mm以下の間隔で間柱(スタッド)に留付ける。

(9) 人造鉱物繊維断熱材の挿入

人造鉱物繊維断熱材(グラスウール又はロックウール)を壁体中空部に挿入する。

(10) 鋼板の取付け(下張り材と上張り材との間に取付ける場合)

必要に応じて、鋼板を下張り材と上張り材との間に使用する場合は、あらかじめ現場の寸法に合わせて切断した鋼板を壁面の片側又は両側の下張り材の表面に接着剤、ステープル、タッピンねじ、粘着テープ又は両面粘着テープで取付ける(必要に応じて鋼板に下穴を開ける)。

(11) 上張り材の取付け

上張り材は、突付け張り又は目透かし張りとする。

上張り材をあらかじめ現場の寸法に合わせて切断する。接着剤を上張り材の裏面に塗布する。この時、接着剤の塗布間隔は300 mm以下とし、接着剤の塗布量は100～900g/m^{2}とする。

上張り材は、その目地が下張り材の目地と重ならないよう、また、目地部を突付け張りとする場合は、相互の上張り材を突付け、目透かし張りとする場合は目透かし幅を3～12.5 mmとなるよう配置し、幅4 mm以上、長さ19 mm以上のステープルで300 mm以下の間隔で下張り材に取付ける。ただし、鋼板の取付け部分はステープルを取付けなくてもよい。

目地部を目透かし張りとした際には、必要に応じて、当該目透かし目地の直下に位置する下張り材の目地部にシーリング材(1箇所あたり0.01g以上)を充てんする。その後、目透かし部に、目透かし部断熱材(幅3～12.5 mm)を隙間なく挿入する。

必要に応じて、タッピンねじで1,800 mm以下の間隔で間柱(スタッド)又は鋼板に留付ける。

(12) 壁端部の処理

下張り材又は上張り材のどちらか一方に、あるいはこの両者に目透かしを設ける場合は、目透かし幅を 10 ㎜以下とする。目透かしを設けた場合の下張り材の目透かし部には、処理材(充てん材)を厚さ 21 ㎜以上充てんする。

認　定　書

国住指第　2163　号
平成 26 年 10 月 30 日

吉野石膏株式会社
代表取締役　須藤　永作 様

国土交通大臣　　太田　昭宏

下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 30 条及び同法施行令第 22 条の 3（界壁の遮音構造）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
   SOI-0179

2. 認定をした構造方法等の名称
   グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地(千鳥)間仕切壁

3. 認定をした構造方法等の内容
   別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

別　添

1．構造名

グラスウール充てん／両面両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板・強化せっこうボード張／軽量鉄骨下地(千鳥)間仕切壁

2．寸法と面密度

表1に仕様の寸法と面密度を示す。

表1　仕様の寸法と面密度　(単位：mm)

項　　目	仕　様
壁　　厚	134以上(中空部　73～110)
面密度(一般断面)	54.84kg/m^{2}以上

3．主構成材料

表2に仕様の主構成材料を示す。

表2　仕様の主構成材料　(単位：mm)

項　　目	仕　様
上張り用面材	両面ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-9645) 幅：　455(0、－3)～1210(0、－3) 長さ：　455(＋3、0)～4500(＋3、0) 厚さ：　9.5(±0.5)、12.5(±0.5)、15(±0.5) 面密度：12.35(－1.23)kg/m^{2}以上 端部の形状：スクエア、ベベル、テーパ
下張り用面材	強化せっこうボード (国土交通大臣認定不燃材料 NM-8615) 幅：　455(0、－3)～1210(0、－3) 長さ：　455(＋3、0)～4500(＋3、0) 厚さ：　21(±0.5)、25(±0.5) 面密度：15.75kg/m^{2}以上 端部の形状：スクエア、ベベル、テーパ 両面ボード用原紙張/せっこう板 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-9363) 幅：　455(0、－3)～1210(0、－3) 長さ：　910(＋3、0)～4000(＋3、0) 厚さ：　21(±0.5)、25(±0.5) 面密度：15.75kg/m^{2}以上 端部の形状：スクエア、ベベル、テーパ

つづく

つづき

下張り用面材	両面薬剤処理ボード用原紙張/せっこう板 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-1498) 幅：　455(0、－3)～1210(0、－3) 長さ：　455(＋3、0)～4500(＋3、0) 厚さ：　21(±0.5) 面密度：15.75kg/m²以上 端部の形状：スクエア、ベベル、テーパ ガラス繊維不織布入せっこう板 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-9354) 幅：　455(0、－3)～1210(0、－3) 長さ：　455(＋3、0)～4500(＋3、0) 厚さ：　25(±0.5) 面密度：27.5(±2.75)kg/m² 端部の形状：スクエア、ベベル、テーパ
上部、下部ランナー	⊏－20～110×20～75×0.4～0.8 ⊏－20～110×20～75×20～75×0.4～0.8 L－20～110×30～75×0.4～0.8 防錆処理を施したもの。
縦ランナー	⊏－20～110×32～75×0.4～0.8 □－20～110×20～180×0.4～0.8 防錆処理を施したもの。
間柱	⊏－40～109×35～75×0.4～1.6 □－20～109×20～180×0.4～1.6 防錆処理を施したもの。
中空部充てん材	グラスウール　(国土交通大臣認定不燃材料 NM-8605)、 (JIS A 6301:2007)、(JIS A 9504:2011)又は (JIS A 9521:2011) 厚さ：50以上 面密度：1.1kg/m²以上 ロックウール　(国土交通大臣認定不燃材料 NM-8600)、 (JIS A 6301:2007)、(JIS A 9504:2011)又は (JIS A 9521:2011) 厚さ：50以上 面密度：1.1kg/m²以上

4．副構成材料

表3に仕様の副構成材料を示す。

表3　仕様の副構成材料　(単位：mm)

項　目	仕　様
ランナー固定金物	打込みピン　φ1.0以上×10以上 バッファーピン　φ1.0以上×10以上 くぎ　φ1.0以上×10以上 ねじ　φ1.0以上×10以上 ボルト　φ1.0以上×10以上
タッピンねじ	上張り用面材取付け用(間柱又は縦ランナーに取付ける場合) φ3.5以上×40以上 上張り用面材取付け用(補強材に取付ける場合) φ3.0以上×20以上 下張り用面材取付け用　φ3.5以上×32以上 補強材仮留め用　φ2.8以上×10以上 敷目板仮留め用　φ2.8以上×10以上
リベット	補強材仮留め用　φ2.8以上
ステープル	上張り用面材取付け用　幅4以上×長さ19以上 補強材仮留め用　幅4以上×長さ10以上
振れ止め	匚－15～80×5～30×0.4～1.6 匚－15～80×5～30×0.4～1.6 防錆処理を施したもの。
ランナー用スペーサー	せっこうボード、強化せっこうボード、せっこう板、不燃積層せっこうボード、繊維強化セメント板、グラスウール、ロックウール、グラスファイバーフェルト、ロックウールフェルト又は鋼製等 10以上×30以上
接着剤	酢酸ビニル樹脂系、合成ゴム系、アクリル樹脂系、ポリサルファイド系、シリコーン系、ウレタン樹脂系、ポリアミド樹脂系、エポキシ樹脂系、せっこう系又は炭酸カルシウム系
敷目板	せっこうボード (国土交通大臣認定不燃材料 NM-8612)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-8619)、 (国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9826)、 (国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9828)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-0441)又は(JIS A 6901:2009) 不燃積層せっこうボード (国土交通大臣認定不燃材料 NM-8613)又は(JIS A 6901:2009) 強化せっこうボード (国土交通大臣認定不燃材料 NM-8615)又は(JIS A 6901:2009) せっこう板 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-1498)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-9354)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-9363)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-9364)、

つづく

つづき

敷目板	(国土交通大臣認定不燃材料 NM-9639)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-9645)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-9692)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-1908)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-2286)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-1864)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-3722) 又は (JIS A 6901:2009) 繊維強化セメント板 グラスウール　密度：10kg/m^3 以上 ロックウール　密度：10kg/m^3 以上 グラスファイバーフェルト　密度：10kg/m^3 以上 ロックウールフェルト　密度：10kg/m^3 以上 幅：　40以上 厚さ：1以上
補強材	鋼板　厚さ：0.11～2.3
間柱用スペーサー	鋼製等
四周用充てん材	無機質充てん材：　せっこう系又は炭酸カルシウム系 ロックウールモルタル：　(国土交通大臣認定不燃材料 NM-8601) ロックウール：　(国土交通大臣認定不燃材料 NM-8600)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-2615)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-2780)、 (国土交通大臣認定不燃材料 NM-3009)、 (JIS A 6301:2007)、(JIS A 9504:2011) 又は (JIS A 9521:2011) シーリング材　：　アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、 ポリサルファイド系、シリコン系、 酢酸ビニル樹脂系、アクリルウレタン系、 シリコーン系、ポリイソブチレン系 又は変成シリコーン系 ロックウールフェルト グラスファイバーフェルト 但し、ロックウール、ロックウールフェルト又はグラスファイバーフェルトについては、無機質充てん材、ロックウールモルタル又はシーリング材と併用すること。
緩衝材	グラスウール、ロックウール、グラスファイバーフェルト又はロックウールフェルト 幅：　5以上 厚さ：1以上

５．仕様の説明図

構造説明図を図１に、水平断面図を図２～図６に、垂直断面図を図７～図１１に、水平端部詳細図を図１２～図１８に、上下端部詳細図を図１９～図２３にそれぞれ示す。

(単位：mm)

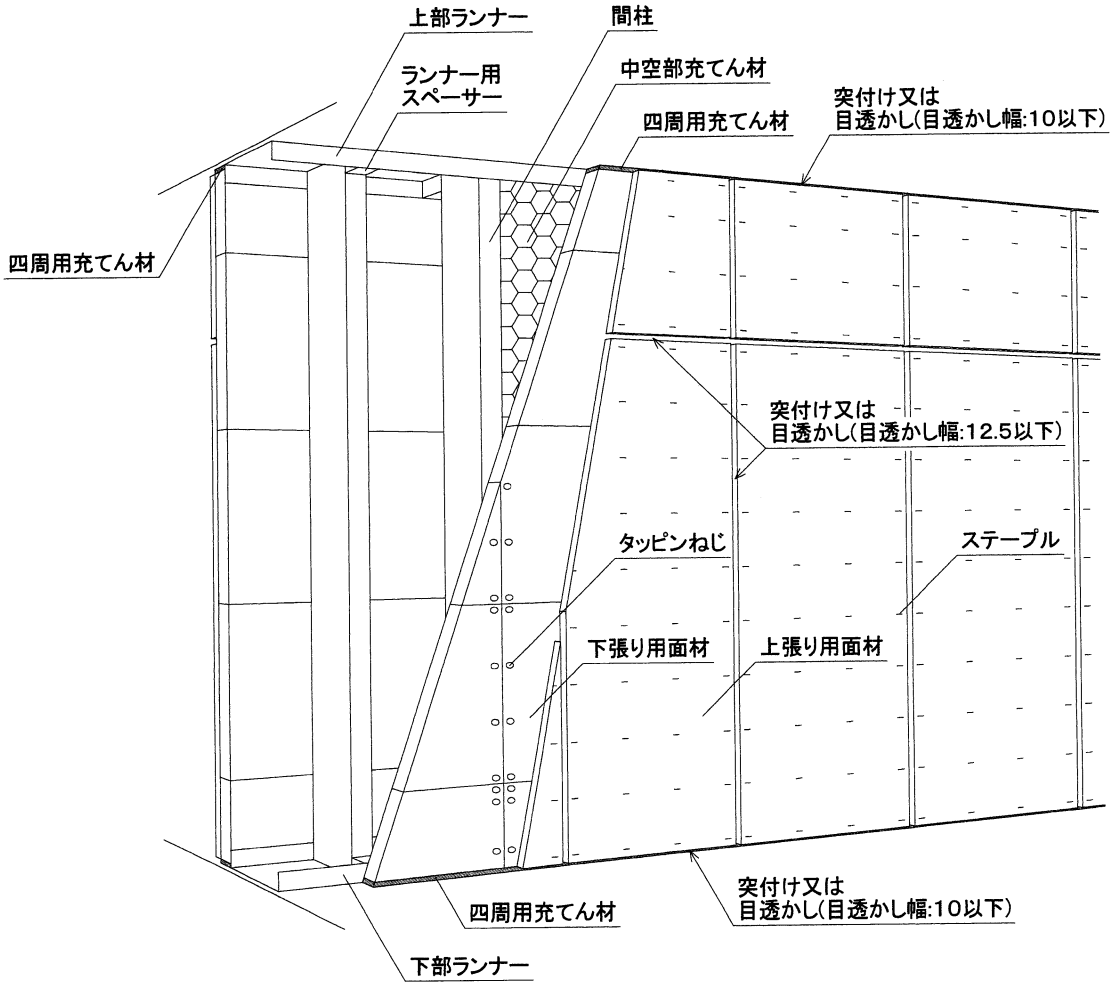

・下張り用面材は敷目板を介して間柱に取付けられる場合もある。

図１　構造説明図

(単位：mm)

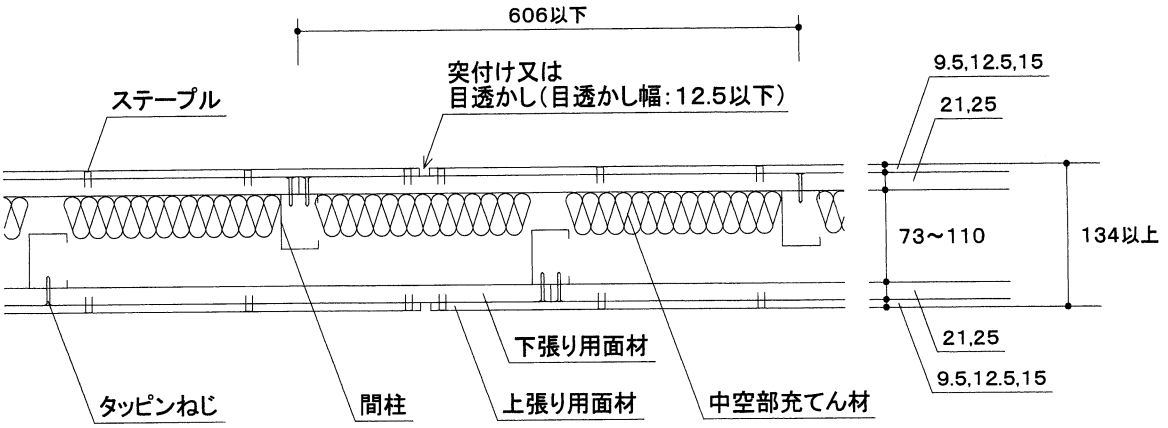

図２　水平断面図(間柱を千鳥配置とする場合)

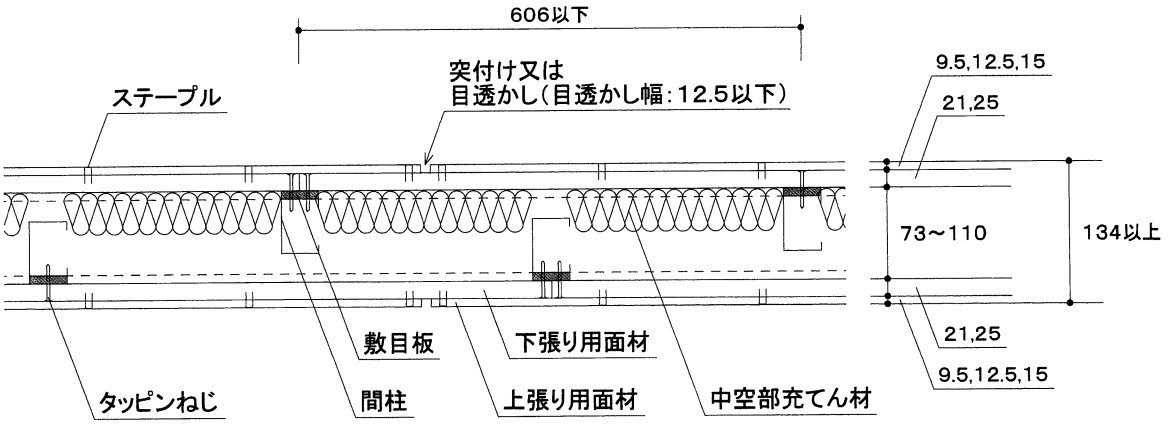

図３　水平断面図(間柱を千鳥配置とし、敷目板を使用する場合)

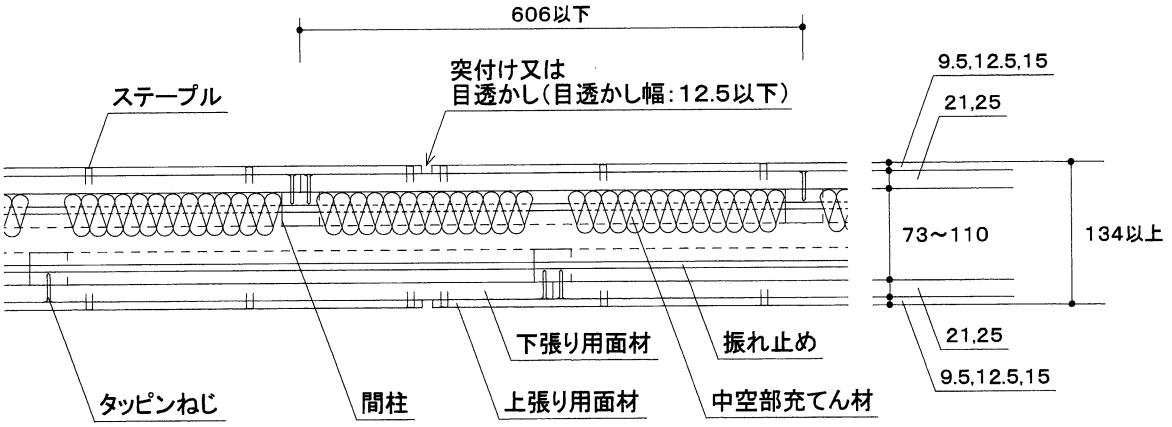

但し、振れ止めを使用しない場合もある。

図４　水平断面図(間柱を独立配置とする場合)

(単位：mm)

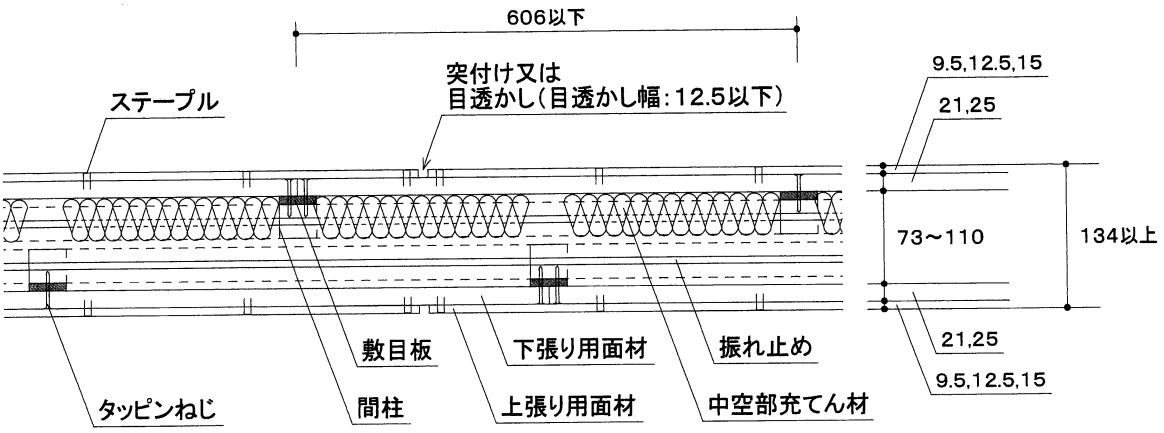

但し、振れ止めを使用しない場合もある。

図５　水平断面図(間柱を独立配置とし、敷目板を使用する場合)

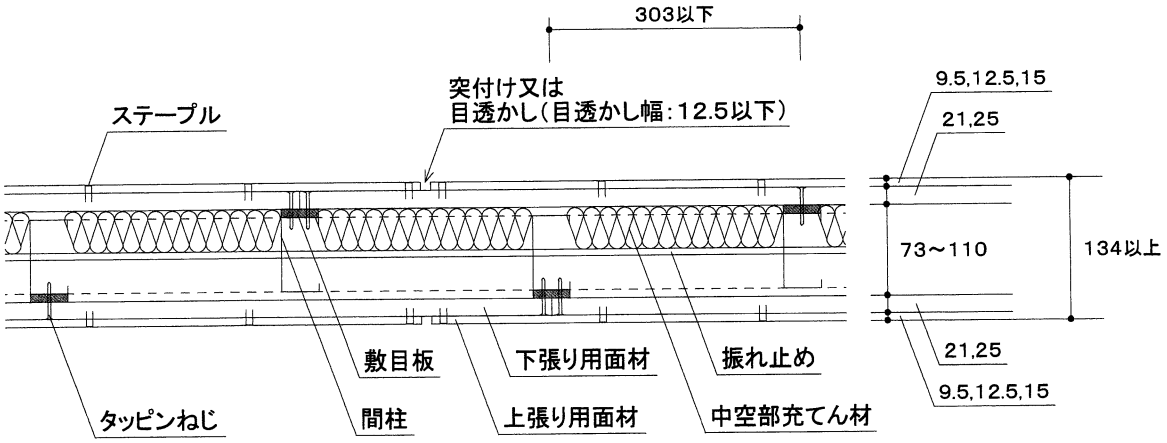

但し、振れ止めを使用しない場合もある。

図６　水平断面図(間柱を共通配置とし、敷目板を千鳥に配置する場合)

（単位：mm）

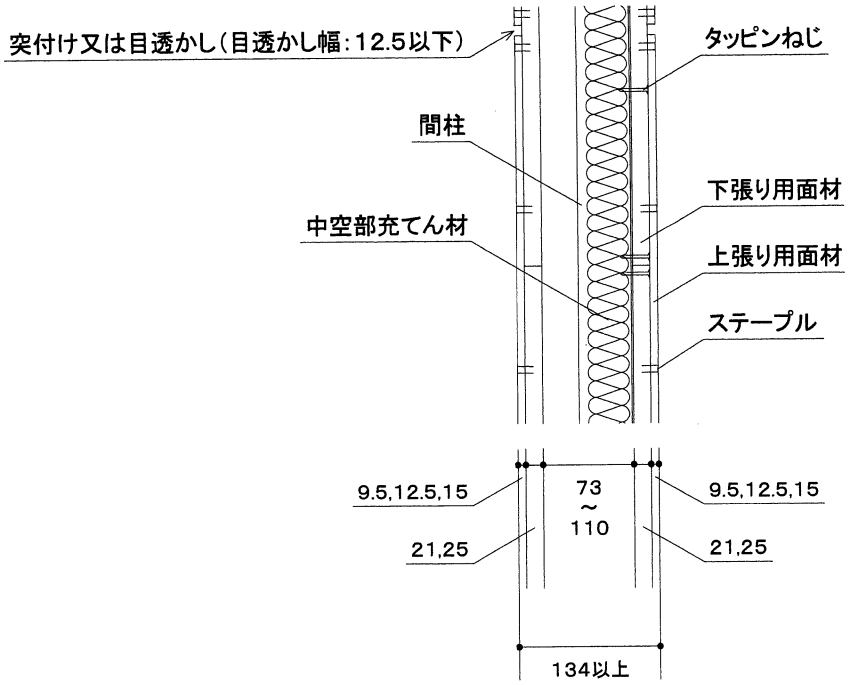

図７　垂直断面図（間柱を千鳥配置とする場合）

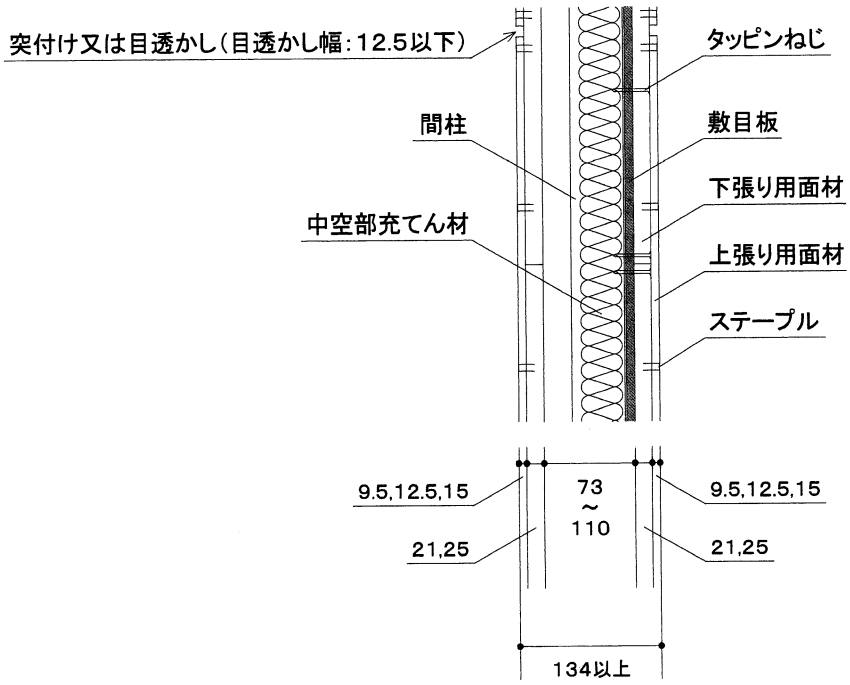

図８　垂直断面図（間柱を千鳥配置とし、敷目板を使用する場合）

（単位：mm）

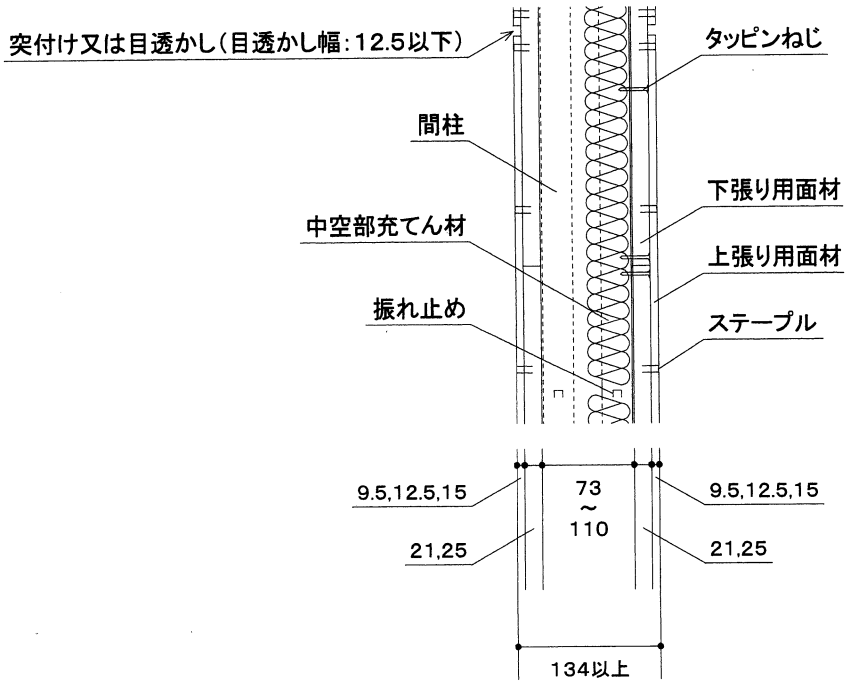

但し、振れ止めの向きは、下向き以外の場合もある。
但し、振れ止めを使用しない場合もある。

図９　垂直断面図（間柱を独立配置とする場合）

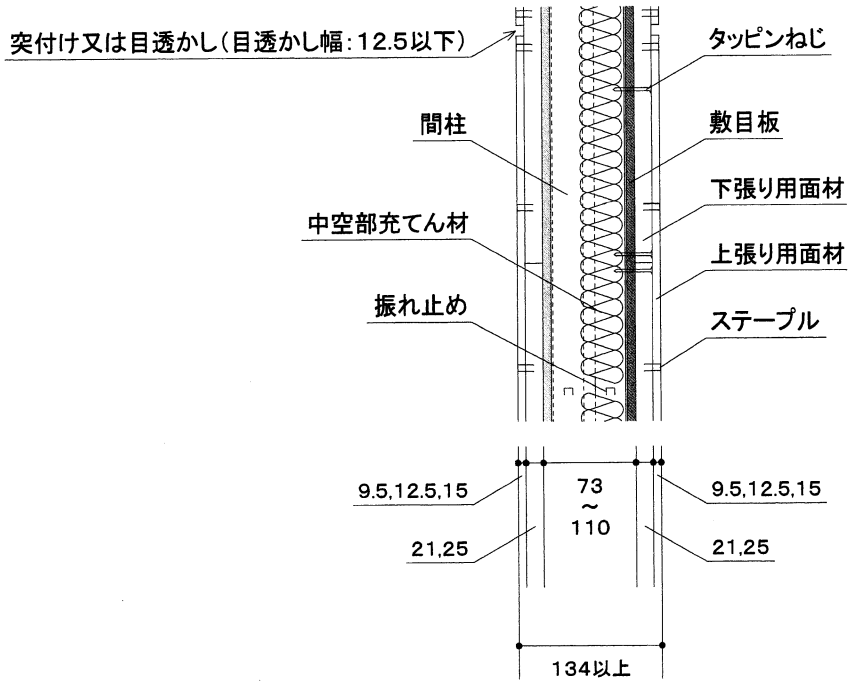

但し、振れ止めの向きは、下向き以外の場合もある。
但し、振れ止めを使用しない場合もある。

図１０　垂直断面図（間柱を独立配置とし、敷目板を使用する場合）

（単位：mm）

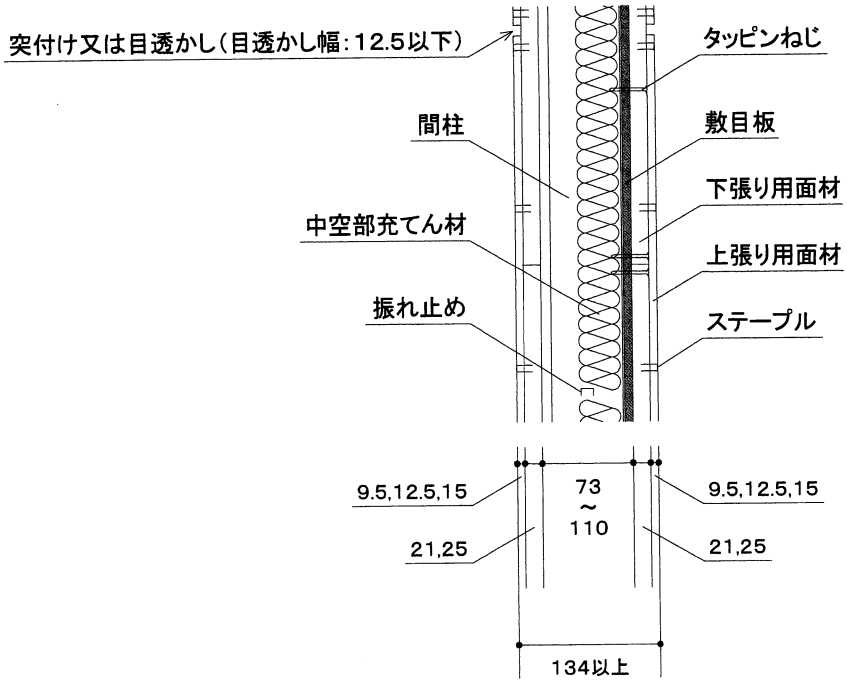

但し、振れ止めの向きは、下向き以外の場合もある。
但し、振れ止めを使用しない場合もある。

図１１　垂直断面図（間柱を共通配置とし、敷目板を千鳥に配置する場合）

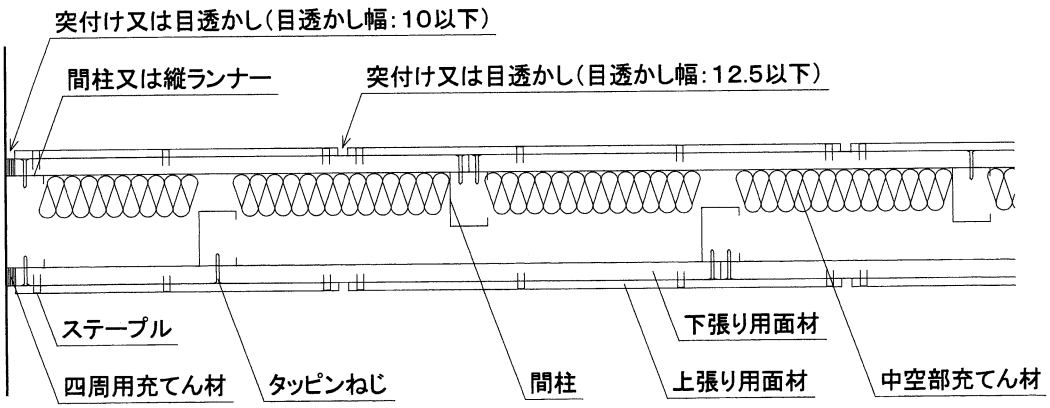

図１２　水平端部詳細図（間柱を千鳥配置とし、端部を共通にする場合）

(単位：mm)

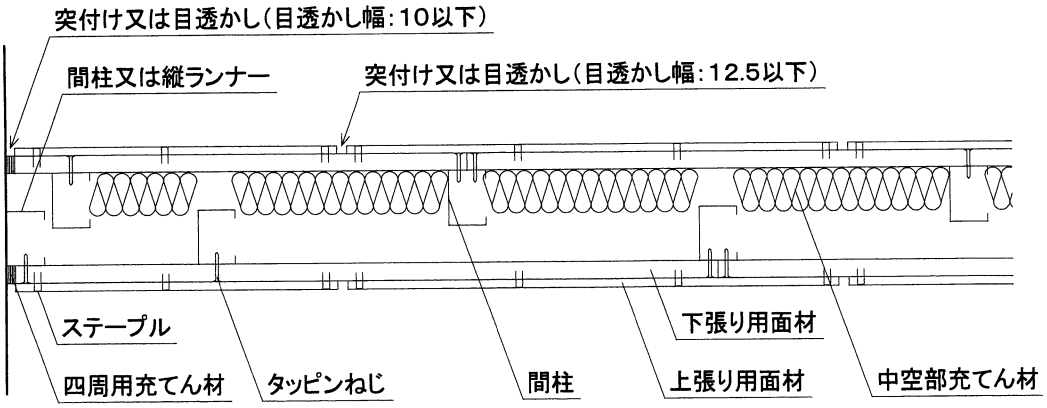

図１３　水平端部詳細図(間柱を千鳥配置とし、端部を独立にする場合)

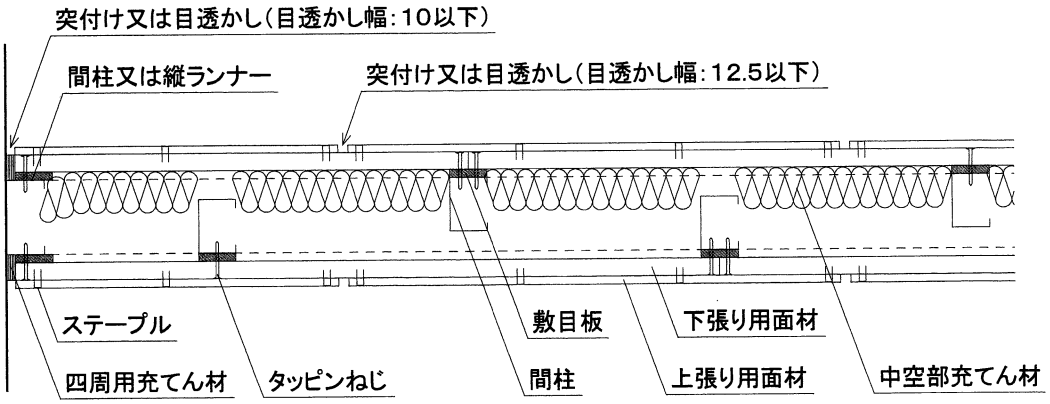

図１４　水平端部詳細図(間柱を千鳥配置とし、敷目板を使用した上で、
端部を共通にする場合)

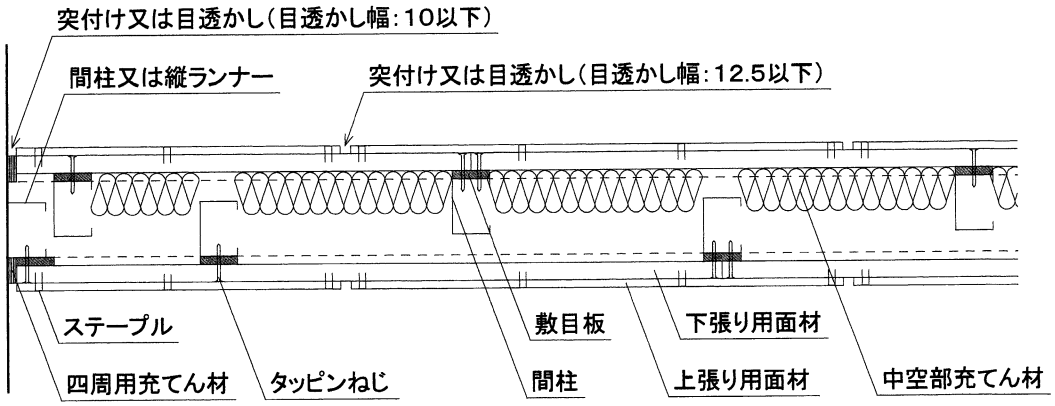

図１５　水平端部詳細図(間柱を千鳥配置とし、敷目板を使用した上で、
端部を独立にする場合)

(単位：mm)

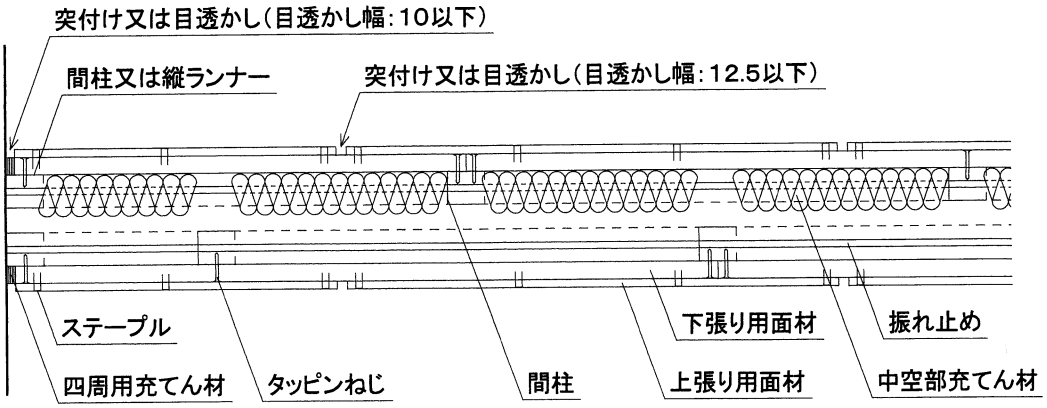

但し、振れ止めを使用しない場合もある。

図１６　水平端部詳細図(間柱を独立配置とする場合)

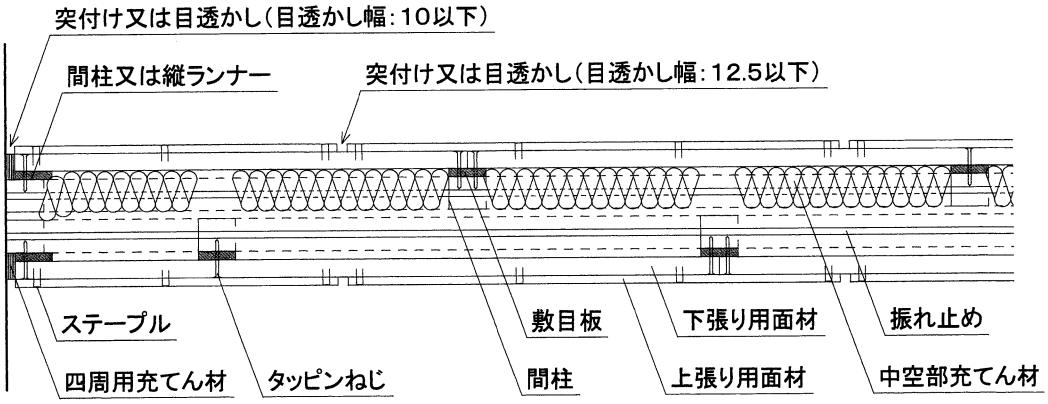

但し、振れ止めを使用しない場合もある。

図１７　水平端部詳細図(間柱を独立配置とし、敷目板を使用する場合)

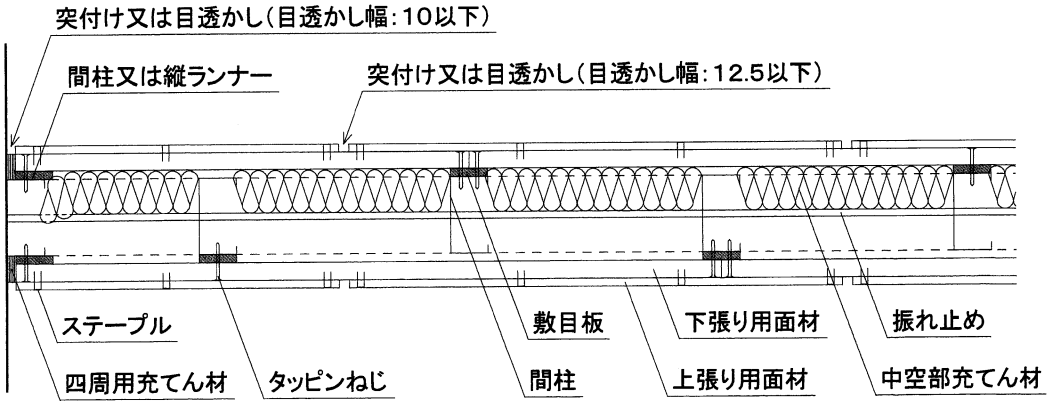

但し、振れ止めを使用しない場合もある。

図１８　水平端部詳細図(間柱を共通配置とし、敷目板を千鳥に配置する場合)

(単位：mm)

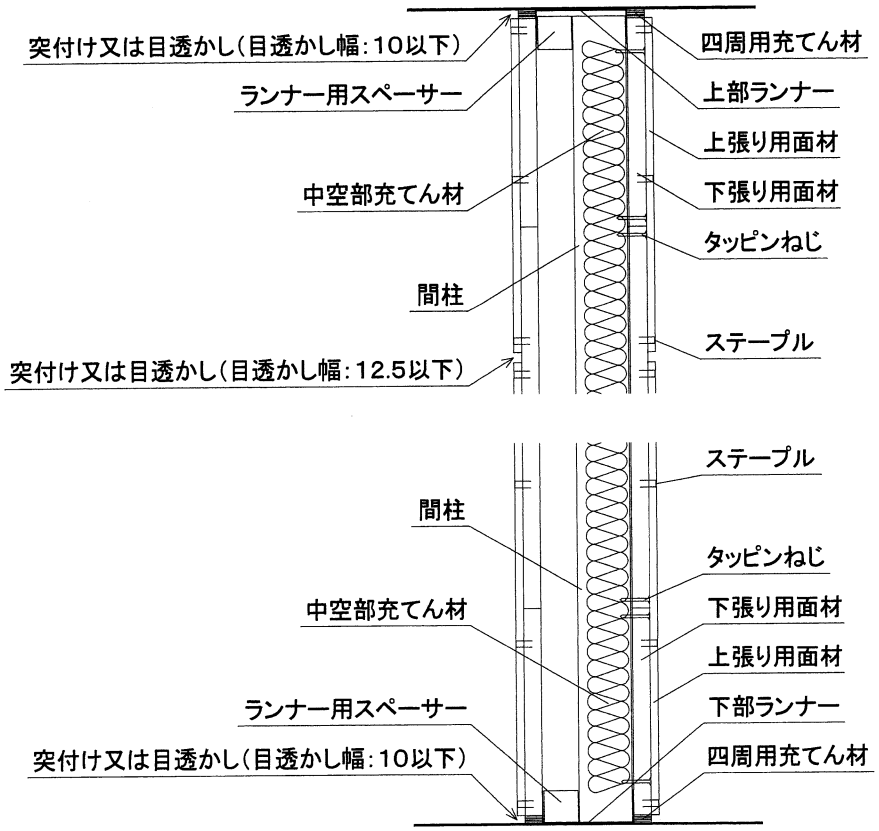

図１９　上下端部詳細図(間柱を千鳥配置とする場合)

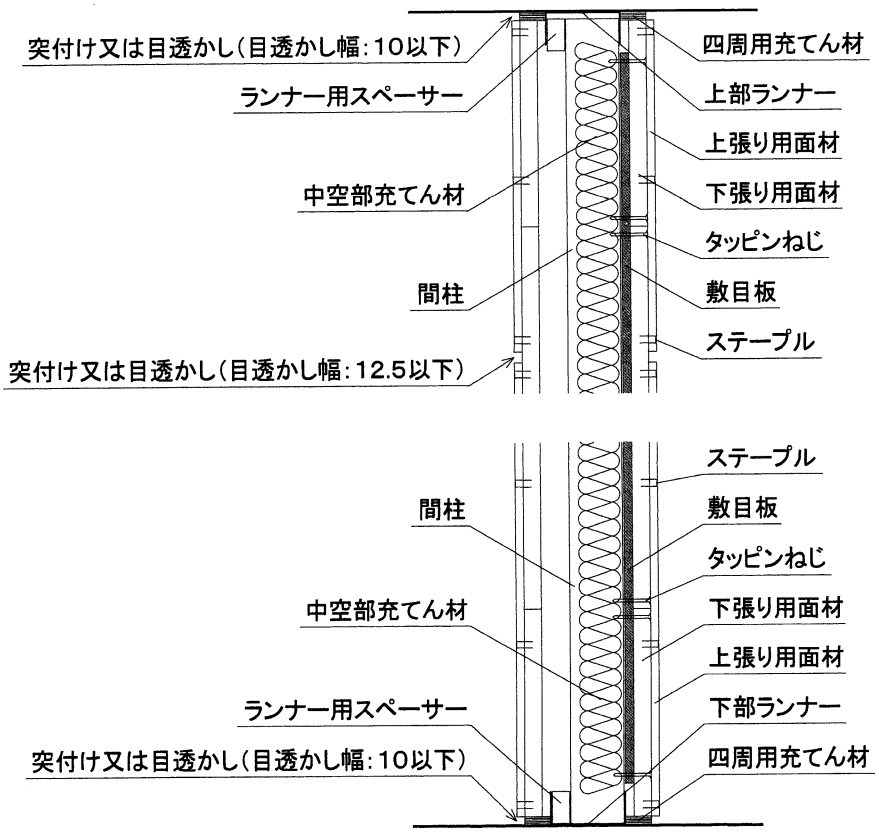

図２０　上下端部詳細図(間柱を千鳥配置とし、敷目板を使用する場合)

(単位：mm)

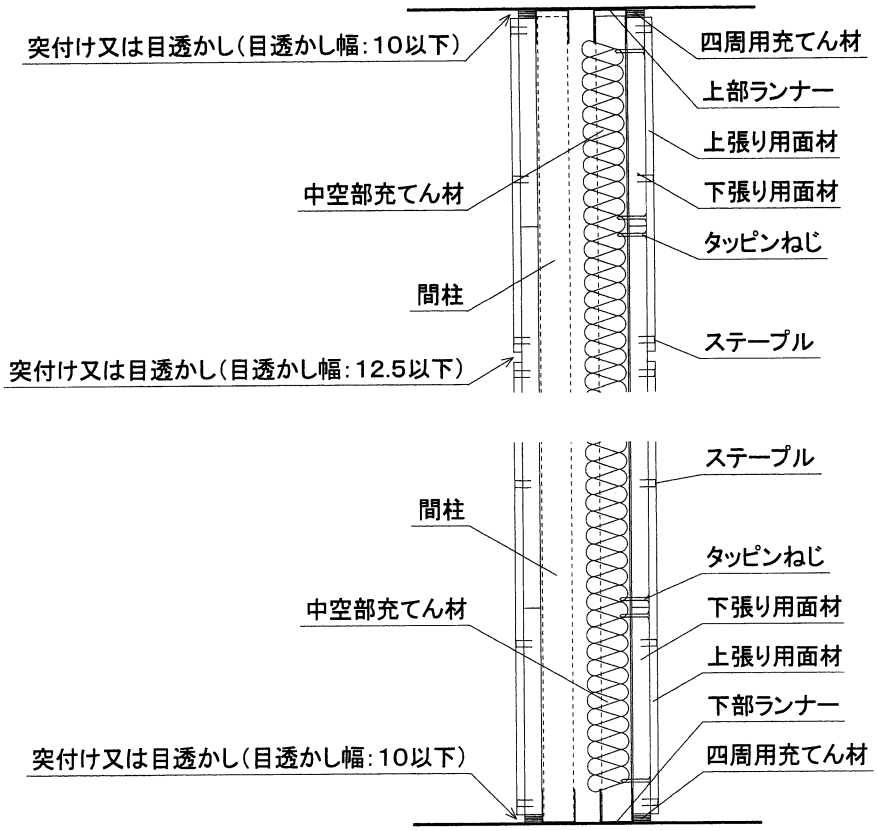

図２１　上下端部詳細図(間柱を独立配置とする場合)

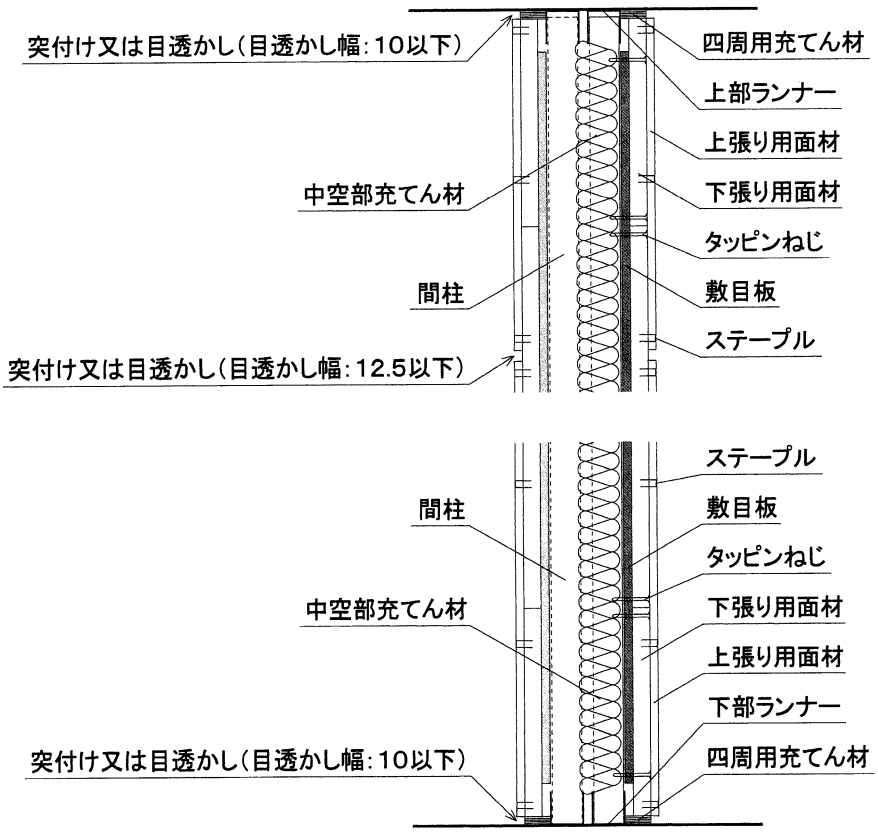

図２２　上下端部詳細図(間柱を独立配置とし、敷目板を使用する場合)

(単位：mm)

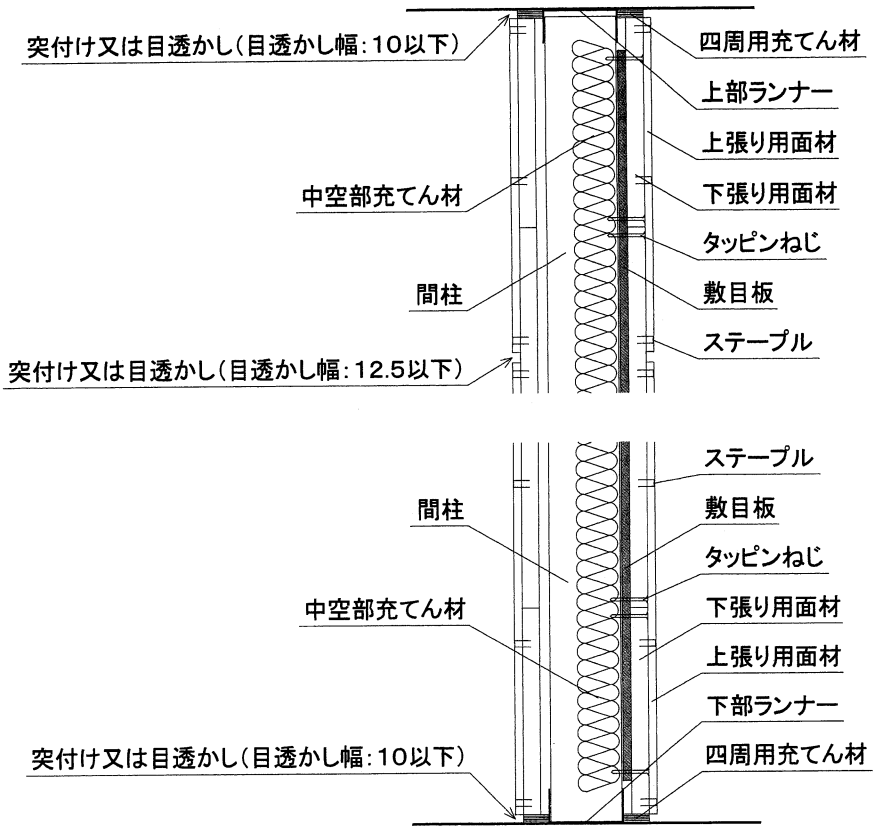

図２３　上下端部詳細図(間柱を共通配置とし、敷目板を千鳥に配置する場合)

6．施工条件

1）上部・下部ランナーの取付け

間仕切壁を設置する所定の位置に、墨出しを行う。

上部・下部ランナーは、予め現場の寸法に合わせて切断し、鋼製下地には、直に又はランナー受け金具等を介して、ねじ、溶接又はボルト等にて、コンクリート下地等には、ランナー固定金物等にて、それぞれ900mm以下の間隔で取付ける。

2）間柱又は縦ランナーの取付け

予め現場の寸法に合わせて切断する。間柱を千鳥配置とする場合は、上部・下部ランナーと間柱との隙間にランナー用スペーサーを介して、片側606mm以下の間隔で、反対側の間柱と接触しないように、千鳥配置に取付ける。独立配置とする場合は、各々の上部・下部ランナーに606mm以下の間隔で取付け、共通配置とする場合は、上部・下部ランナーに303mm以下の間隔で取付ける。壁端部は、間柱又は縦ランナーを上部・下部ランナーに取付ける。

尚、必要に応じて、間柱又は縦ランナーに、間柱用スペーサーを挿入しても良い。

3）振れ止めの取付け（振れ止めを取付ける場合）

振れ止めは、予め現場の寸法に合わせて切断し、間柱又は縦ランナーの振れ止め用穴に装着する。

4）緩衝材の取付け（緩衝材を取付ける場合）

緩衝材は、予め現場の寸法に合わせて切断し、テープ又は接着剤等を用いて、間柱又は縦ランナーの下張り用面材が取付けられていない面に必要な長さで取付ける。

尚、緩衝材を間柱又は縦ランナーと下張り用面材又は補強材の間、間柱と間柱の間又は縦ランナーと縦ランナーの間等の空間に取付ける場合は、緩衝材の厚さは、その空間の寸法（図２４と図２５の場合　寸法A）以下とする。

・緩衝材の取付け例

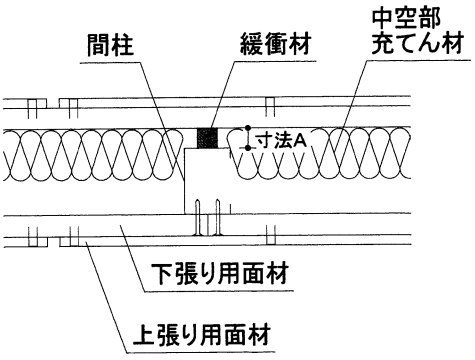

図２４　緩衝材を間柱と下張り用面材の間に取付ける場合

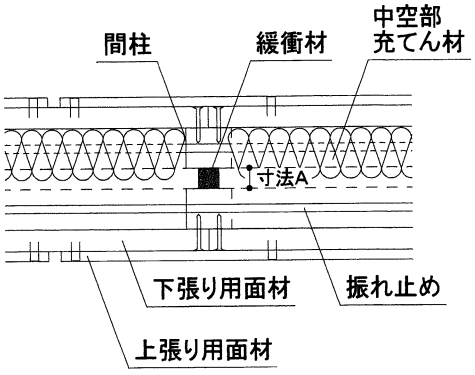

図２５　緩衝材を間柱と間柱の間に取付ける場合

5) 補強材の取付け (補強材を間柱、縦ランナー、上部ランナー又は下部ランナーと敷目板又は下張り用面材の間に取付ける場合)

補強材は、予め現場の寸法に合わせて切断し、タッピンねじ、接着剤、テープ又はリベットを用いて間柱、縦ランナー、上部ランナー又は下部ランナーに仮留めする。この時、補強材は壁の片側又は両側に取付けることができる。但し、補強材の面積は、壁の面積の50%以下とする。

6) 敷目板の取付け (敷目板を取付ける場合)

敷目板は、予め現場の寸法に合わせて切断し、タッピンねじ、テープ、接着剤又はシーリング材を用いて間柱又は縦ランナーに仮留めする。また、上部ランナー又は下部ランナーに敷目板を取付ける場合は、同様にタッピンねじ、テープ、接着剤又はシーリング材を用いて仮留めする。

また、間柱を共通配置とする場合は、必ず敷目板を千鳥配置に仮留めする。

7) 補強材の取付け (補強材を敷目板と下張り用面材の間に取付ける場合)

補強材は、予め現場の寸法に合わせて切断し、敷目板と下張り用面材の間にタッピンねじ、接着剤又はテープを用いて仮留めする。この時、補強材は壁の片側又は両側に取付けることができる。但し、補強材の面積は、壁の面積の50%以下とする。

8) 片面の下張り用面材の取付け

下張り用面材は、予め現場の寸法に合わせて切断し、縦又は横張りにして、タッピンねじを用いて、間隔300mm以下で、間柱又は縦ランナーに取付ける。

9) 中空部充てん材の挿入

中空部充てん材は、予め現場の寸法に合わせて切断し、下張り用面材、間柱、縦ランナー、上部ランナー又は下部ランナー等に取付ける。

尚、必要に応じて、中空部充てん材を間柱、縦ランナー、上部ランナー又は下部ランナーに充てんしても良い。

10) 反対側の下張り用面材の取付け

8) の手順で反対側の下張り用面材を取付ける。

11) 下張り用面材の四周取合部の処理

下張り用面材の四周取合部は、隙間のないように四周用充てん材にて充てんする。

12) 補強材の取付け(補強材を下張り用面材と上張り用面材の間に取付ける場合)

補強材は、予め現場の寸法に合わせて切断し、下張り用面材と上張り用面材の間にタッピンねじ、ステープル、接着剤又はテープを用いて仮留めする。この時、補強材は壁の片側又は両側に取付けることができる。但し、補強材の面積は、壁の面積の50%以下とする。

13) 上張り用面材の取付け

上張り用面材は、予め現場の寸法に合わせて切断し、縦又は横張りにして、下張り用面材と目地部が重ならないようにして、タッピンねじで300mm以下の間隔にて下張り用面材を貫通して間柱又は縦ランナーに取付けるか、接着剤を付けステープルを300mm以下の間隔で下張り用面材に取付ける。この時、必要に応じて、上記取付けに追加して、タッピンねじを間柱又は縦ランナーに取付けても良い。

尚、壁内に補強材が取付けられている場合は、タッピンねじ、接着剤又はステープルを補強材に取付けても良い。

14) 上張り用面材の目地部及び四周取合部

(イ) 上張り用面材の目地部は突付け工法又は目透かし工法とする。上張り用面材の目地部を目透かし工法とする場合は、目透かし幅を12.5mm以下とし、縦目地の目透かしの間隔を606mm以上、横目地の目透かしの間隔を1820mm以上とする。目透かしの間隔は、上張り用面材の幅の許容差を適用することができる。また、上張り用面材の四周取合部の目透かしは、目透かしの間隔の対象に当てはまらない。

(ロ) 上張り用面材の四周取合部は突付け工法又は目透かし工法とする。上張り用面材の四周取合部を目透かし工法とする場合は、目透かし幅を 10mm 以下とする。